



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์
จากสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง จังหวัดระยอง

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง จังหวัดระยอง

ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนัยมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กฟผ. จะดำเนินการสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วไป เพื่อเลือกแนวที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยจะมีการกำหนดเขตบริเวณที่จะเดินระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละไม่เกิน ๔๐ เมตร และจะทำการสำรวจในท้องที่ต่าง ๆ ดังนี้

๑. จังหวัดชลบุรี

อำเภอบางละมุง

๒. จังหวัดระยอง

อำเภอปลวกแดง

อำเภอนิคมพัฒนา

ทั้งนี้ กฟผ. จะเข้าทำการสำรวจเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันปิดประกาศและประกาศในหนังสือพิมพ์ ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก จนกว่างานสำรวจข้อมูลจะแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิชัย ลิ้มธำมณีนท์)

รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบส่ง


ทำการแทน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง

(นายวิโรจน์ อาทวรั้งสรรค์)

วิศวกรระดับ 9

ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกข้อมูลและกำหนดแนวสายส่ง

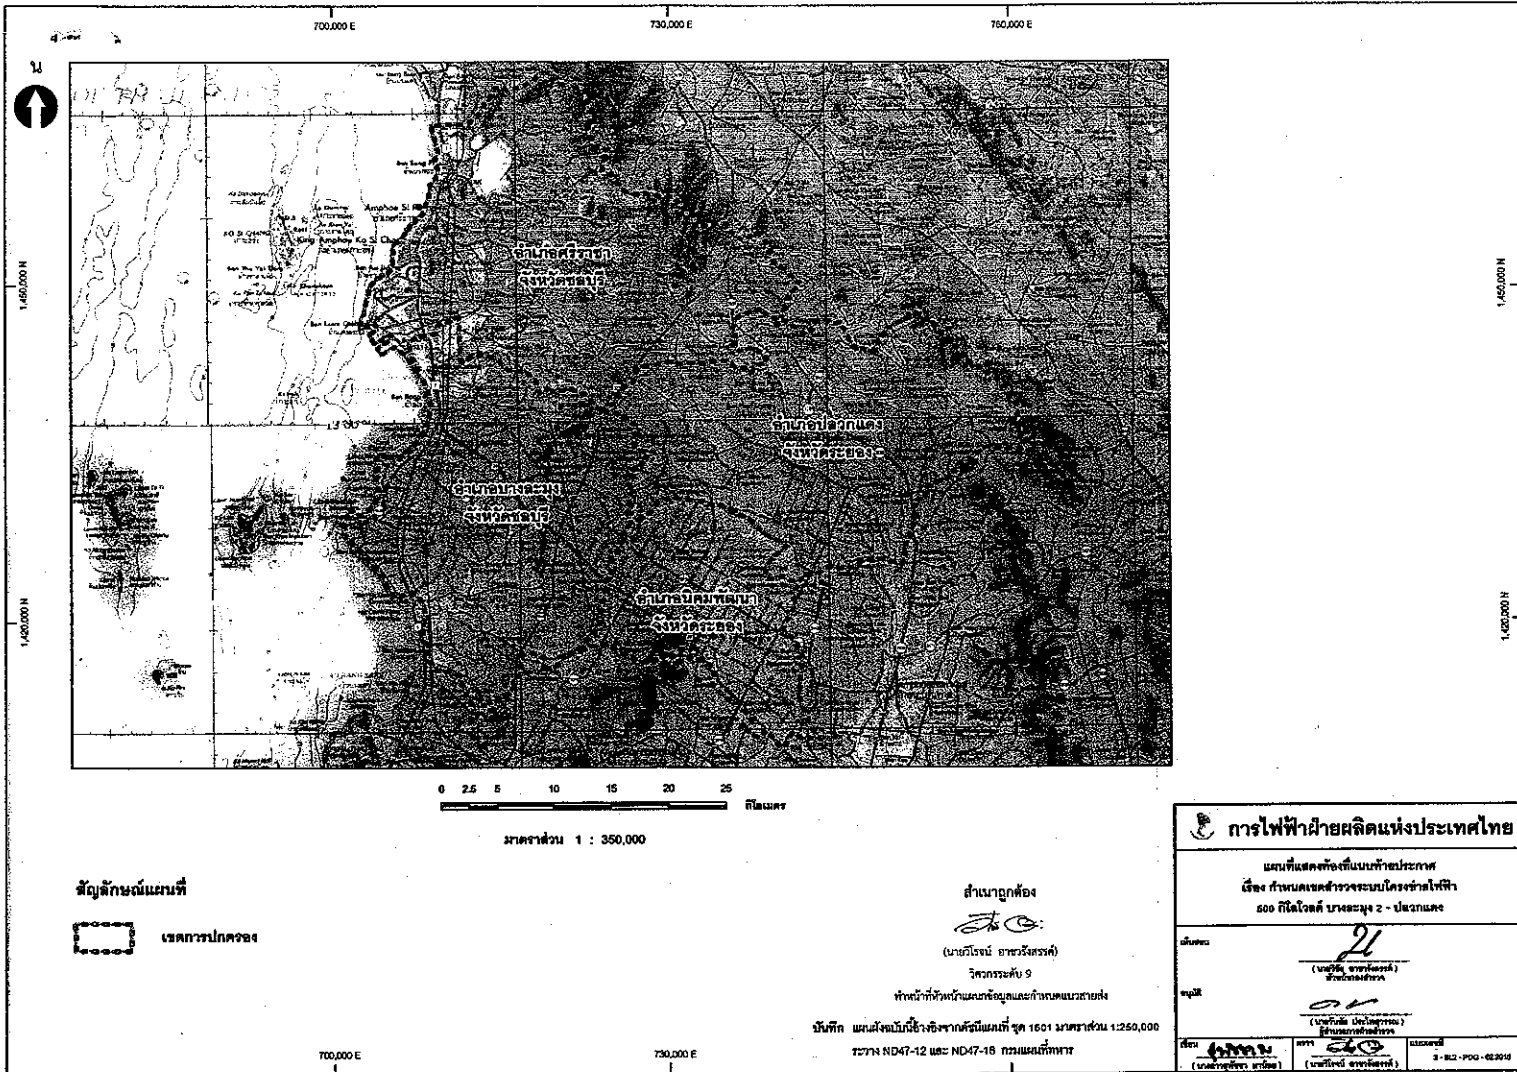

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
แผนที่แสดงที่ตั้งแบบท้ายประกาศ เรื่อง กำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บริเวณหมู่ 2 - ปะนาและ		
ผู้เสนอ		
อนุมัติ		
วันที่	วันที่	วันที่
(นายวิโรจน์ อักษรวิเศษ)	(นายวิโรจน์ อักษรวิเศษ)	(นายวิโรจน์ อักษรวิเศษ)
3-82-700-02-2019		