



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไมโครสแนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาติดตั้งไมโครสแนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ติดตั้งไมโครสแนวจากสถานีชัยบาดาล ๓ ถึง จุดแบ่งเขต กฟส.พหลวง (ระบบสายส่ง ๑๑๕ KV) จำนวน ๓ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งศักดิ์ คำแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ติดตั้งไมโคร (ไลน์แยกทั้งหมด) จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๕S-๐๔(ธนาคารไทยพาณิชย์) ถึง ปลายสาย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งศักดิ์ คำแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ติดตั้งไมโครจากอุปกรณ์รหัส CDA๐๑VB-๐๑(สถานีชัยบาดาล) ถึง CDA๐๑S-๐๒(จุดแบ่งเขต กฟส.พหลวง) จำนวน ๓ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งศักดิ์ คำแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ติดตั้งไมโคร (ไลน์แยกทั้งหมด) จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๕S-๐๕(หน้าสถานีชัยบาดาล) ถึง ปลายสาย จำนวน ๓ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งศักดิ์ คำแก้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ติดตั้งไมโครจากอุปกรณ์รหัส CDA๐๖R-๐๑(สี่แยกสทเมืองทอง) ถึง CDA๐๔S-๐๗(สามแยกบัวชุมด่านช้าง น้ำหนัก) รวมไลน์แยกทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนกร จันทอม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายโสภณ เพ็งถาวร)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล

ที่ น.๓ กฟอ.ชบด.(ปบ.) ๓๖๗ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ผ่าน รจก.(ท.)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. ตัดต้นไม้จากสถานีชัยบาดาล ๑ ถึง จุดแบ่งเขต กฟส.ท่าหลวง (ระบบสายส่ง ๑๑๕ Kv) จำนวน ๑ งาน	รุ่งศักดิ์ คำแก้ว	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐
๒. ตัดต้นไม้ (ไล่น้ำแยกทั้งหมด) จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๔S-๐๔(สถานีทรัพย์ชัย) ถึง ปลายสาย จำนวน ๑ งาน	รุ่งศักดิ์ คำแก้ว	๗๕,๗๐๐.๐๐	๗๕,๗๐๐.๐๐
๓. ตัดต้นไม้จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๑VB-๐๑(สถานีชัยบาดาล๑) ถึง CDA๐๑S-๐๑(จุดแบ่งเขต กฟส.ท่าหลวง) จำนวน ๑ งาน	รุ่งศักดิ์ คำแก้ว	๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐
๔. ตัดต้นไม้ (ไล่น้ำแยกทั้งหมด) จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๔S-๐๕(หน้าสถานี ชัยบาดาล) ถึง ปลายสาย จำนวน ๑ งาน	รุ่งศักดิ์ คำแก้ว	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐
๕. ตัดต้นไม้จากอุปกรณ์รหัส CDA๐๑R-๐๑(สี่แยกหนองทอง) ถึง CDA๐๔S-๐๑(สามแยกบัวชุม ผ่านซิ่งน้ำหนัก) รวมไล่น้ำแยกทั้งหมด จำนวน ๑ งาน	อนกร อุนยอม	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๔๘,๒๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นายปรีชา พลทวี)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๙ รักษาการแทน

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล

อนุมัติตามเสนอ



(นายโสภณ เพ็งถาวร)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๘.๓๒/กฟอ.ชบค. ๓๕๑

๒๓๒/๑ มี.๑๑

สำนารายณ์ ชัยบาลาส

สทบุรี ๑๕๑๓๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่กันแนรบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้จัดการ บริษัท / หจก. / ร้าน / ผู้สนใจเสนอราคา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่กันแนรบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๓๓๓.๘๐ (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๓. ราคากลาง ๔๘๐,๓๓๓.๘๐ (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอบริการหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสภณ เพ็งถาวร)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล

โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๖๑๐๑๔

โทรสาร ๐๓๖-๔๖๑๔๘๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่ฉนวนระบบไฟฟ้ากรณีแบบรายปี

สัญญาเลขที่ น.๓/ชบค./จ.๐๑๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ตำบล/แขวง ลำนาทรายณ์ อำเภอ/เขต ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจให้กับ นายโสณ เพ็งถาวร ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๓๒/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ลำนาทรายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๒๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ.๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำการติดตั้งไม้ไผ่ฉนวนระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทน มาควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนกำหนดซึ่งมี รายละเอียดการจ้างดังนี้

งานจ้างติดตั้งไม้ไผ่ฉนวนระบบจำหน่ายแรงสูง

๑. พิดเดอร์ ๕ ติดตั้งไม้จากสถานีชัยบาดาล 1 ถึงจุดแบ่งเขตกฟส.ท่าหลวง (ระบบสายส่ง 115 KV) ระยะทาง ๑๗.๐๐ วงจร/กม.
2. พิดเดอร์ ๕ ติดตั้งไม้ (ไลน์แยกทั้งหมด) CDA05S-04 (ธนาทรัพย์อัญญกร) ถึง ปลายสาย ระยะทาง ๑๘.๘๐ วงจร/กม.
3. พิดเดอร์ ๑ CDA01VB-01(สถานีชัยบาดาล1) ถึง CDA01S-06(จุดแบ่งเขต กฟส.ท่าหลวง) ระยะทาง ๑๗.๐๐ วงจร/กม.
4. พิดเดอร์ ๘ ติดตั้งไม้ (ไลน์แยกทั้งหมด) CDA08S-05(หน้าสถานีชัยบาดาล) ถึง ปลายสาย ระยะทาง ๔๑.๕๐ วงจร/กม.

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแบบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้.

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ข้อ.๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๓ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง จำนวน.....๑.....แผ่น
 ๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง จำนวน.....๒.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ้าง และค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ.๓ การดำเนินการของผู้ว่าจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรกภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๒ ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระ เป็นงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้ - ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ ๑,๕๐๐. บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหรือหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงิน จำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๑๘,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๕ ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๓๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๔๙,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๔๙,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๗๔,๖๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ.๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา

ข้อ.๘ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือกระแสไฟฟ้าชำรุด อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

ข้อ.๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ.๑๐ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ.๑๑ ค่าการควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาลับเนื่องจากเหตุนี้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ข้อ.๑๒ การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ทุกเวลา

ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาได้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้น ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หากได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ.๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ในสัญญา หรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ข้อ.๑๕ การตัดสิทธิและลงโทษเป็นผู้จ้างงาน

ในกรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้างและเป็นผู้ทำงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบใด ๆ ที่ผู้ว่าจ้างใช้บังคับ

ข้อ.๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ จากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใด ๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ.๑๗ การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ.๑๘ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี

เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙ การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ.๒๐ การเปลี่ยนแปลงสถานองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาดังฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ข้อ.๒๑ การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ หวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายโสภณ เพ็งถาวร)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายรุ่งศักดิ์ คำแก้ว)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายปริชา พลทวี)



พยาน

ลงชื่อ


(นายกานตพงศ์ นิยมะจันทร์)

พยาน



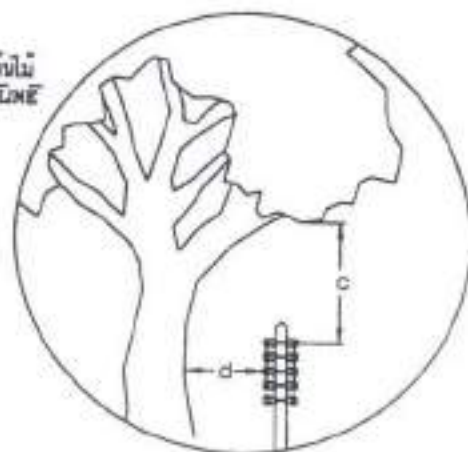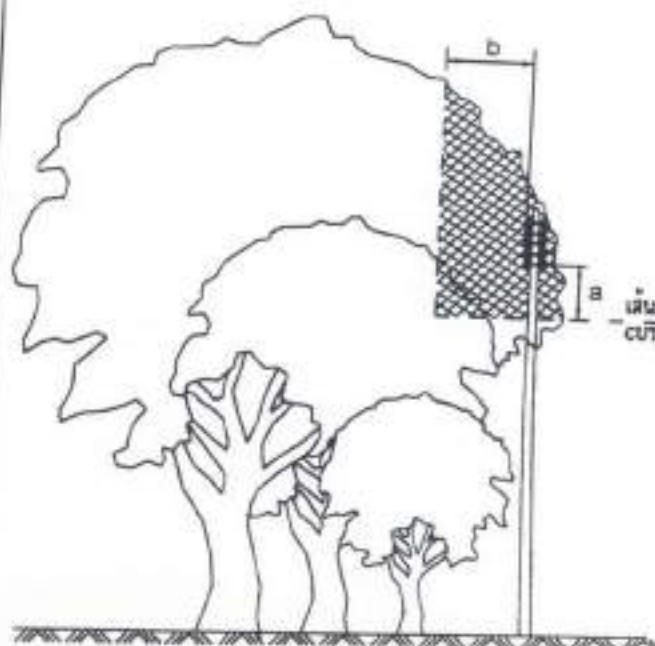


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

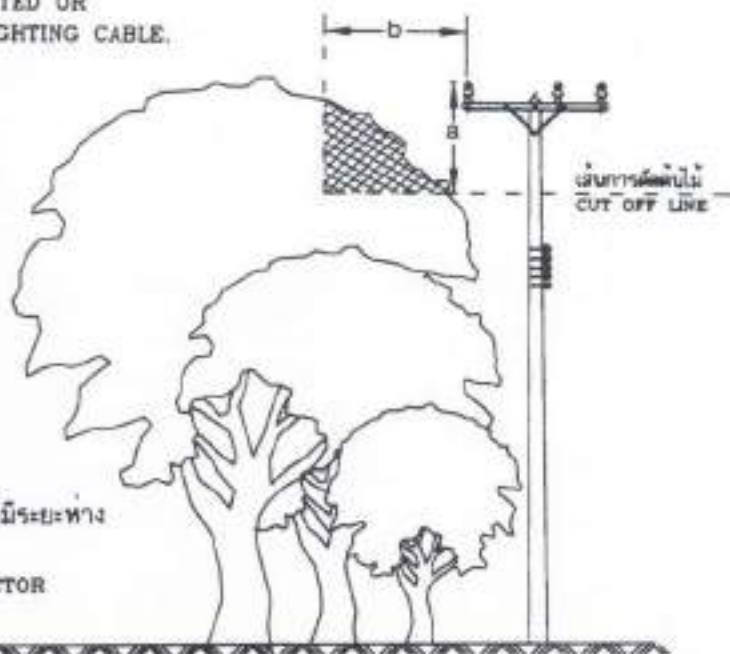

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่าง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

กฏมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070
ผู้เขียน.....	ผู้ว่าการ..... 20.3.11.7557	ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้สำรวจ.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้เคียงแนวสายจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11.8.8. 2552
วิศวกร.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แผ่นแบบ.....
หัวหน้าแผนก.....		มีดีเป็น... มีลัดเมตร.....
ผู้อำนวยการกอง.....		มาตราส่วน... 1:125.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....		แบบเลขที่ SAR-015/52014
รองผู้อำนวยการฝ่าย.....		แผ่นที่ 1, ของจำนวน 4 แผ่น

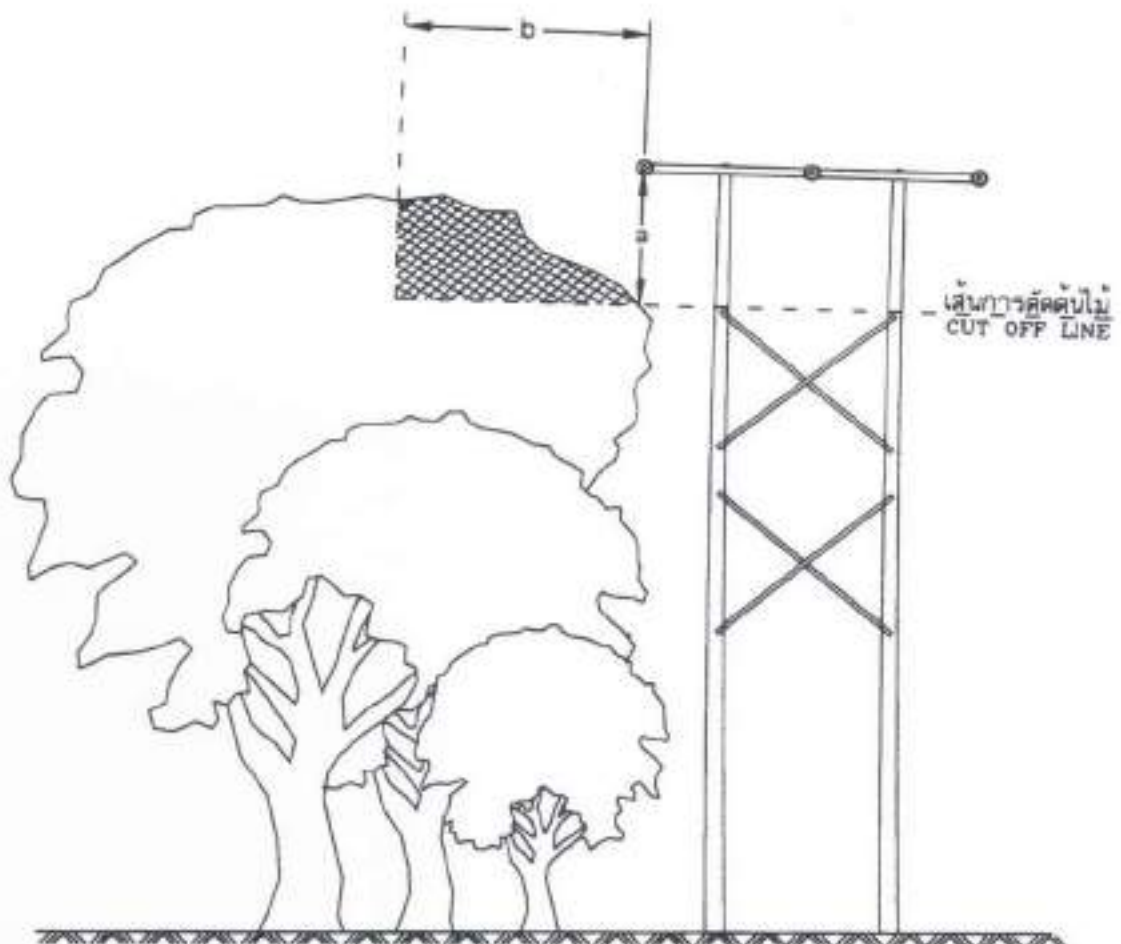

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเบ็ดเตล็ดแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ 902-015/19070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เริ่มบังคับใช้วันที่ 27. 8. 2552
ผู้สำรวจ	10-8-2552	ฉบับวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีดเป็น... มีดคีม...
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน... 1:125
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการ	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ 902-015/82014
พนักงาน		แผนที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น


ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพืชนานาชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เชนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันไฟฟ้า LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE


สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายพหุจนวนแบบโมเดิร์นพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายพหุจนวนแบบเดิมพิกัดเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ 502-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าราชการ	จัดพิมพ์ที่
ผู้สำรวจ	20 ส.ค. 2557	แก้ไขวันที่
วิศวกร	การจัดการพืชนานาชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีมติเป็น
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการ	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ 502-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

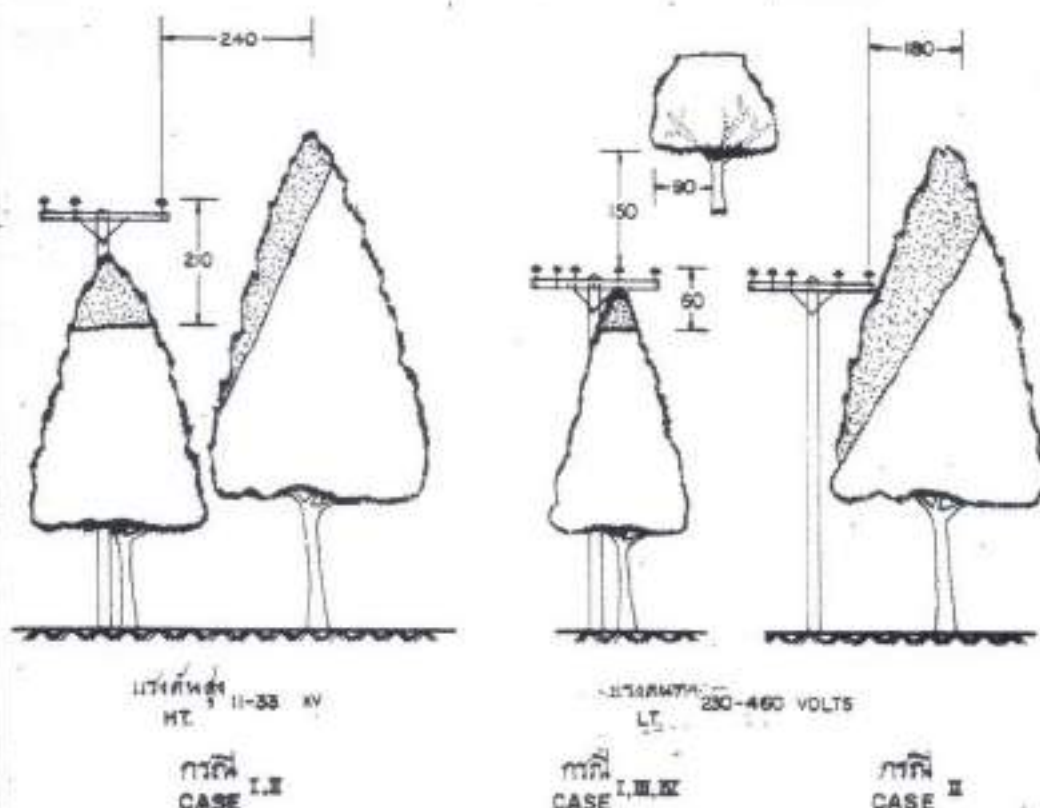

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง, เมตร/ฟุต RECOMMENDED CLEARANCE IN CM		
	แรงดันไฟฟ้า 250 - 460 V	แรงดันไฟฟ้า 11 - 22-33 kV	แรงดันไฟฟ้า 69 kV
I ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE	60	210	380
II ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	180	240	380
III ถึงสายไฟฟ้าที่แขวนอยู่เหนือ TO OVERHANGING LINES	150	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID
IV ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK	90	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่มอบหมาย.....
ผู้เขียน.....	ผู้กำกับ.....	ผู้ควบคุมงาน.....
ผู้ตรวจสอบ.....	การตัดกิ่งไม้	ผู้บันทึก.....
ผู้ดำเนินการ.....	TREE TRIMMING	ผู้บันทึก.....
ผู้ควบคุมงาน.....		ผู้บันทึก.....

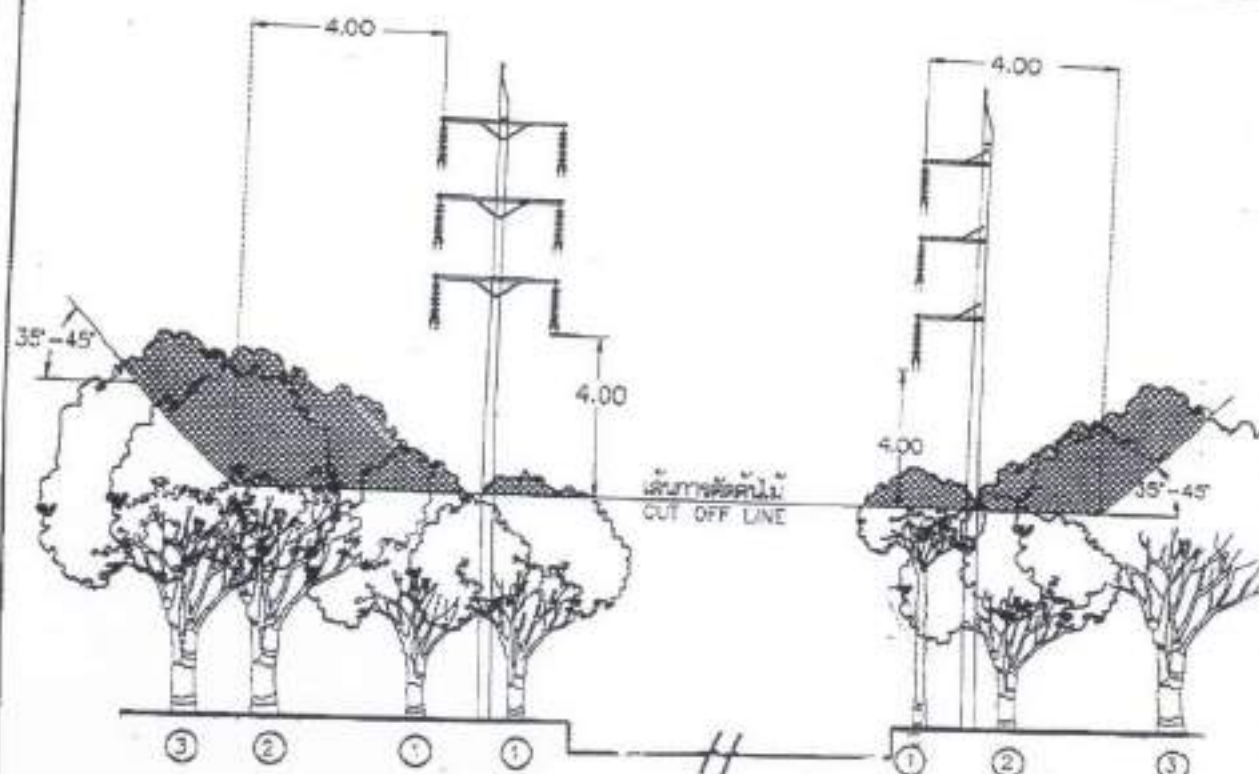

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะทางน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ใช้ด้านบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ใช้ด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ

กรณีมีระบบอื่นใต้สายส่ง ให้พิจารณาระหว่าง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ SC2-015/18070
การประกอบเลขที่ 8803) ด้วย

NOTE

IF HAVE OTHER SYSTEMS UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG.NO. SC2-015/18070 (ASSEMBLY No.8803) ALSO.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบ
ผู้รับ วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	ตามแบบ
รองผู้ควบคุมงาน	การตัดต้นไม้	แบบที่ 8 กท. 89
15 ก.ค. 2539	สำหรับแรงดัน 115 KV	แก้ไขแบบที่
	TREE TRIMMING FOR 115 KV LINE	ฉบับที่ 1/1/1
		มาตรฐาน NQT TO SCALE
		แบบเลขที่ SA1-015/39009
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

15 ก.ค. 2539