



คู่มือ

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล



ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

บทนำ

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสภาพบ่อน้ำบาดาลและสภาพการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยเป็นการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ในการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลนั้น ต้องอาศัยเทคนิคและวิชาการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ดังนั้นอาจทำให้วิธีการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลมีข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบดังกล่าวโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ทำให้มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในแง่ของการควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล อันจะทำให้มาตรฐานของการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีคุณภาพเพื่อนำมาสู่ประสิทธิภาพของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

จัดทำโดย

ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ธันวาคม 2554

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คู่มือการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

๑

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีปกติ

๒

- การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ๒
- การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ๘
- การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ๑๓
- การตรวจสอบการขอยกเลิกและอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ๑๖
- การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล ๑๙

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีพิเศษ

- การตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒๔
- การตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒๗

ภาคผนวก

๓๑

- ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบ ๓๒
- ตัวอย่างแบบแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล ๓๓
- ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล ๓๔
- ตัวอย่างแบบรายงานการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล ๓๕
- ตัวอย่างแบบบันทึกตรวจสอบ/กล่าวหา ๓๖
- ตัวอย่างแบบบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑) ๓๗
- ตัวอย่างแบบบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒) ๓๘
- ตัวอย่างแบบบันทึกสัญญาฝากรักษาของกลาง ๓๙



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตาราง ๑ ผังกระบวนการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	๗
ตาราง ๒ ผังกระบวนการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	๑๒
ตาราง ๓ ผังกระบวนการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	๑๕
ตาราง ๔ ผังกระบวนการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล	๑๘
ตาราง ๕ ผังกระบวนการตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต	๒๖
ตาราง ๖ ผังกระบวนการตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๐

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพ ๑ แสดงการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล	๑
ภาพ ๒ แสดงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล	๒
ภาพ ๓ แสดงสถานที่จุดขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล	๓
ภาพ ๔ แสดงการเจาะน้ำบาดาล	๓
ภาพ ๕ เครื่องมือหาค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง	๔
ภาพ ๖ แสดงการจัดทำแผนที่ตั้งจุดเจาะน้ำบาดาลโดยสังเขป	๕
ภาพ ๗ แสดงการจัดทำภาพถ่ายสถานที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	๖
ภาพ ๘ แสดงบ่อน้ำบาดาลที่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๘
ภาพ ๙ แสดงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล	๙
ภาพ ๑๐ แสดงการจัดทำแผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลโดยสังเขป	๑๐
ภาพ ๑๑ การอ่านบันทึกปริมาณการใช้น้ำบนเครื่องวัดปริมาณน้ำ	๑๐
ภาพ ๑๒ แสดงการจัดทำภาพถ่ายสถานที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	๑๑
ภาพ ๑๓ แสดงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล	๑๗
ภาพ ๑๔ แสดงการอ่านตัวเลขบนเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล	๑๙
ภาพ ๑๕ แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกตะกั่วเครื่องวัดปริมาณน้ำ	๒๐
ภาพ ๑๖ แสดงการร้อยลวดเข้าที่หัวน็อต	๒๐
ภาพ ๑๗ แสดงการผูกลวดเข้ากับท่อดูดน้ำ	๒๑
ภาพ ๑๘ แสดงการร้อยลวดบนท่อดูดน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล	๒๑
ภาพ ๑๙ แสดงการร้อยลวดเข้ารูข้อต่อทองเหลือง	๒๒
ภาพ ๒๐ แสดงการร้อยลวดเข้ากับรูข้อต่อทองเหลืองของเครื่องวัดปริมาณน้ำ	๒๒
ภาพ ๒๑ แสดงอุปกรณ์และตะกั่วประทับตรา	๒๓
ภาพ ๒๒ แสดงการตรวจสอบการลักลอบเจาะน้ำบาดาล	๒๔
ภาพ ๒๓ แสดงบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล	๒๗
ภาพ ๒๔ การลักลอบใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต	๒๙

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำ ขอ 2. พนักงานน้ำ บาดาล ประจำท้องที่	เอกสารคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำ บาดาล (แบบ นบ.1)
2		ตรวจสอบคำขอ /เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	1. พนักงาน เจ้าหน้าที่	แบบสอบถามประกอบคำขอ วัตถุประสงค์ในการเจาะ น้ำ บาดาล
3		ดำเนินการตรวจสอบ สถานที่ จุดที่ขอ อนุญาตเจาะน้ำบาดาล - สถานที่ที่จะเจาะน้ำ บาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดเจาะ น้ำบาดาล	1. พนักงาน เจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - ระเบียบกรมทรัพยากร น้ำบาดาล - ประกาศกระทรวง
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบ การรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งจุดขอรับ ใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่เจาะ น้ำบาดาล	1. พนักงาน เจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการ ตรวจสอบ แผนที่และ ภาพถ่าย เพื่อพิจารณาอนุญาต/ ไม่อนุญาต	1. พนักงานน้ำ บาดาล ประจำท้องที่ 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน





การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 2. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.2)
2		ตรวจสอบคำขอ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
3		ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - สถานที่ขอน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำรวมทั้งผืนก้นสระ ประทับตรา	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ประกาศกระทรวง
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งสถานที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่ายเพื่อพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	1. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ 3. แผนที่ 4. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์

-  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน
-  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
-  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
-  แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 2. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.7)
2		ตรวจสอบคำขอ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
3		ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จุดที่ขออนุญาตต่ออายุใช้น้ำบาดาล - สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่ายเพื่อพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	1. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน


การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		ยื่นคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 2. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารแบบคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล
2		ตรวจสอบคำขอ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
3		ดำเนินการตรวจสอบการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล - สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ประกาศกระทรวง - ประกาศกรม
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล - ภาพถ่ายการดำเนินการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ ภาพถ่าย และลงทะเบียนประวัติ	1. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์

-  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
-  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน
-  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
-  แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		ยื่นคำขอการติดตั้งเครื่องวัด ปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 2. พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่	เอกสารคำขอตีตตั้งเครื่องวัด ปริมาณน้ำประจําบ่อ น้ำบาดาล (แบบ นบ.1)
2		ตรวจสอบคำขอ /เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	แบบสอบถามประกอบคำขอ วัตถุประสงค้ในการตีตตั้ง เครื่องวัดปริมาณน้ำ
3		ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ จุดที่ขอตีตตั้งเครื่องวัดปริมาณ น้ำประจําบ่อน้ำบาดาล - สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดที่ตั้งบ่อ น้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - ระเบียบกรมทรัพยากร น้ำบาดาล - ประกาศกระทรวง
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดย ละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ที่ตีตตั้งเครื่องวัด ปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อ น้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการ ตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย เพื่อพิจารณาอนุญาต/ ไม่อนุญาต	1. พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน





การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		แจ้งเบาะแส/หรือต้องสงสัย/ หรือพบเห็นการเจาะน้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง	บันทึกรายละเอียดข้อมูล
2		ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
3		- ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จุดที่ เจาะน้ำบาดาลตามที่รับแจ้ง - พบเห็นการกระทำความผิด ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจใน พื้นที่เพื่อเข้าจับกุม	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
4		ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงาน สอบสวน/บันทึกการตรวจสอบ/ บันทึกกล่าวหา จัดทำแผนที่ ที่เกิดเหตุ/ถ่ายภาพสถานที่เจาะ น้ำบาดาล/ถ่ายภาพของกลาง การกระทำความผิด	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกกล่าวหา - พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่
5		นำเสนอรายงานพนักงานประจำ ท้องที่/ติดตามผลการดำเนินคดี	2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1		แจ้งเบาะแส/ต้องสงสัย/หรือพบเห็นการใช้น้ำบาดาล	1. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง	บันทึกรายละเอียดข้อมูล
2		ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
3		- ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตามที่รับแจ้ง - พบเห็นบ่อน้ำบาดาล ไม่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล แจ้งข้อกล่าวหาการกระทำผิด (กรณีผู้กระทำความผิดยอมรับความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบคดี)	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.01) - บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.02) - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520
4		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	1. พนักงานเจ้าหน้าที่	
5		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี	1. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ 2. พนักงานเจ้าหน้าที่	1. บันทึกการตรวจสอบ 2. แผนที่ 3. ภาพถ่าย 4. บันทึก - บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.01) - บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.02)

สัญลักษณ์

-  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน
-  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
-  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
-  แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง การดำเนินการด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลจะต้องมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ (มาตรา ๓๑)

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล จะแบ่งออกเป็น การตรวจสอบตามปกติ และการตรวจสอบกรณีพิเศษ ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน มีประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อกำกับดูแลให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล เพราะน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ต่อมหาชน และใช้ได้เป็นระยะเวลานานมากที่สุด จึงต้องเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำบาดาลให้คุ้มค่ามากที่สุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าการใช้ที่ยั่งยืน


๑. การตรวจสอบตามปกติ จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตรวจสอบการแจ้งยกเลิกและอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องออกไปดำเนินการตรวจสอบเมื่อดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วให้รายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒. การตรวจสอบกรณีพิเศษ เป็นการตรวจสอบจากการแจ้งเบาะแส ว่ามีการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์หรือทางหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ผู้ตรวจสอบ จะต้องดำเนินการออกไปตรวจสอบโดยเร่งด่วน ในการตรวจสอบถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อตัดสินใจเป็นระยะ และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย



ภาพ ๑ แสดงการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีปกติ

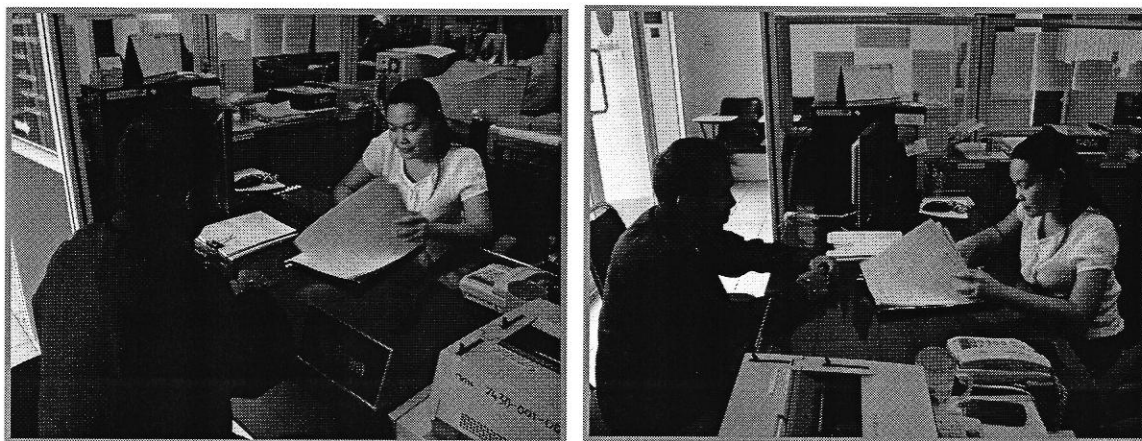

ภาพ ๒ แสดงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๑ เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเจาะน้ำบาดาลต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเสียก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาล เมื่อดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาลด้วย

ข้อ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่จุดที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กล่าวคือ



๒.๑) สถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขังหรือ ไหลผ่านหรือไหลจากผิวดินซึมลงไปในบ่อหรือข้างบ่อได้

๒.๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึม หรือถังเกรอะหรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๒.๓) ในกรณีที่ทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม ข้อ ๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๒ จะต้องจัดการป้องกันด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

๒.๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาล ต้องมีที่วางเพียงพอสำหรับการซ่อมบ่อน้ำบาดาลหรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ข้อ ๓ ตรวจสอบสถานที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำผิวดิน สภาพสถานที่ และปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ โดยแยกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

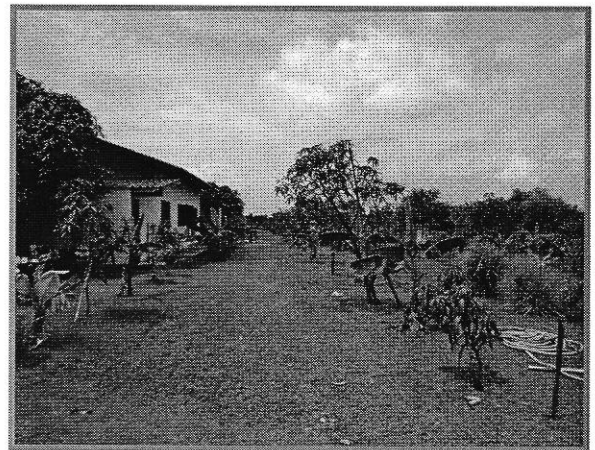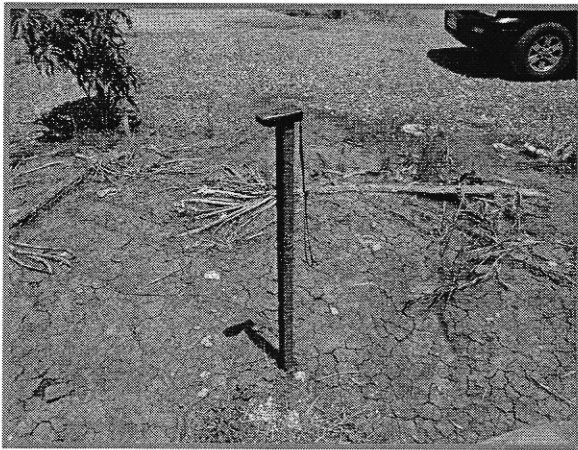

ภาพ ๓ แสดงสถานที่จุดขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกการตรวจสอบตามแบบบันทึกการตรวจสอบจะต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจน ประกอบด้วย


๔.๑ บันทึกการตรวจสอบ

(๑) สถานที่บันทึกการตรวจสอบจะต้องบันทึกในสถานที่ที่กำหนดไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล พร้อมทั้งระบุวัน เวลา ที่ดำเนินการตรวจสอบ

(๒) ระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(๓) ระบุคำขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ชื่อผู้รับคำขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล สถานที่ที่จะขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้ละเอียดชัดเจน

(๔) สำหรับบริเวณพื้นที่คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรณีมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว และมีความประสงค์ขอเจาะน้ำบาดาลเพิ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องแจ้งให้ผู้รับคำขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลทราบว่า การเจาะน้ำบาดาลจะต้องมีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วให้บันทึกการตรวจสอบมาด้วยตามแบบบันทึกการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล

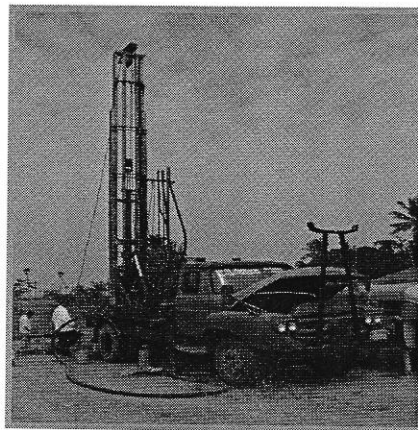

ภาพ ๔ แสดงการเจาะน้ำบาดาล

(๕) สภาพสถานประกอบการให้ระบุใช้ในกิจการใด มีผู้พักอาศัยประจำและไปกลับจำนวนเท่าไรตามแบบบันทึกการตรวจสอบที่กำหนด

(๖) สภาพการใช้น้ำในสถานประกอบการให้ระบุว่า ผู้รับคำขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ใช้กับเครื่องจักรกลอะไร ขนาดเท่าไรและจำนวนเท่าไร ถ้าเกี่ยวกับการเกษตรให้ระบุว่าเนื้อที่เท่าไรถ้าเลี้ยงสัตว์จะต้องระบุชนิดใดจำนวนเท่าไร มีความต้องการใช้น้ำปริมาณวันละเท่าไร

(๗) สภาพการให้บริการของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค ให้ระบุห่างจากแนวท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร (Ø มม.) และมีระยะห่างจากแนวท่อประปาระยะเท่าไร (เมตร)

(๘) ถ้ามีการใช้น้ำประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วย ให้ระบุลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย

(๙) หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวให้แสดงข้อคิดเห็นในบันทึกการตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

(๑๐) พนักงานเจ้าหน้าที่ควรหาตำแหน่งจุดเจาะน้ำบาดาล ระวังแผนที่ตำแหน่งจุดเจาะน้ำบาดาลด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัด ลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย



ภาพ ๕ เครื่องมือหาค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง

(๑๑) เมื่อได้ข้อมูลการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือตัวแทน พยาน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นำตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งสองฝ่าย

๔.๒ แผนที่ และภาพถ่าย

(๑) จัดทำแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจุดที่จะขเจาะน้ำบาดาลและสถานที่ใกล้เคียงต่างๆให้ครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย โดยจะต้องระบุรายละเอียด ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สถานที่ขเจาะน้ำบาดาล ตำแหน่งจุดเจาะน้ำบาดาล และระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เขียนแผนที่ และลงวันที่ด้วย

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล



ของ บริษัท อีโนเวิร์บบอร์(ปทท).....

สถานที่ตั้ง เลขที่ 157..... หมู่ที่ 5..... ซอย..... ถนนพหลโยธิน.....

แขวง/ตำบล ลำไทร..... เขต/อำเภอ วังน้อย..... จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.....

ค่าพิกัดจาก UTM DATUM.WGS.84.... ZONE.47.P..... ระวาง.5137.III.....

ค่าขอรับใบอนุญาตเจาะที่ จ.23/53..... N =...1574523.... E =...684304.....

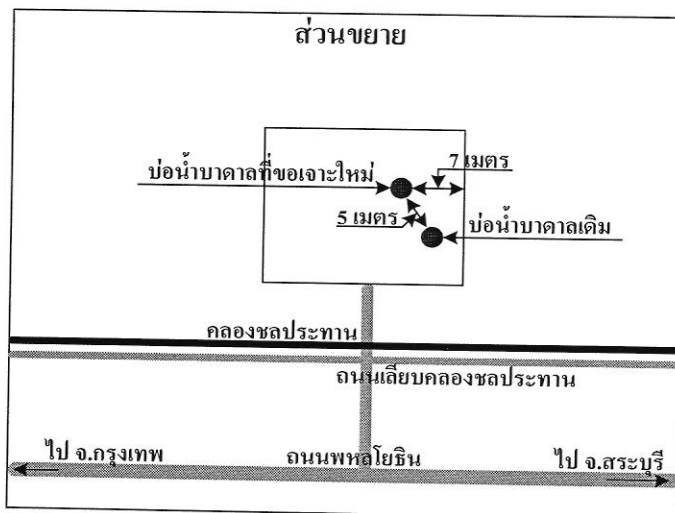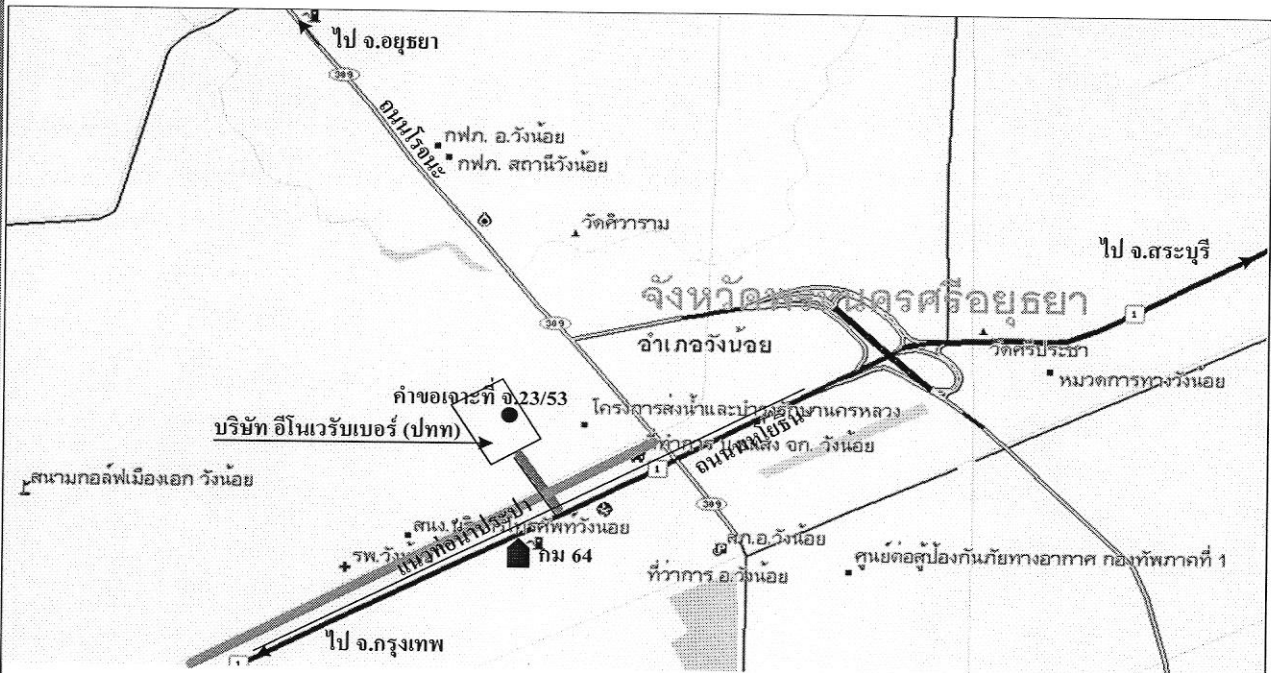

..... (ผู้เขียน)
(นายรังสฤษดิ์ ณ ลำปาง.....)

วันที่ 2.....เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2553.....

ภาพ ๖ แสดงการจัดทำแผนที่ตั้งจุดเจาะน้ำบาดาลโดยสังเขป

(๒) ถ่ายภาพจุดที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล บริเวณใกล้เคียงอื่นๆที่สามารถแสดงรายละเอียดได้ ประกอบด้วย สถานที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ทางเข้าสถานที่ตั้งจุดเจาะน้ำบาดาล พื้นที่บริเวณที่จะเจาะน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งแหล่งน้ำผิวดิน (ถ้ามี) โดยให้มีคำอธิบายภาพ มีข้อความบรรยายใต้ภาพให้กระชับ ทั้งนี้ให้ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพการตรวจสอบด้วย

รูปภาพการตรวจการประกอบกิจการน้ำบาดาล


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีลัคกี้

คำขอรับใบอนุญาตเจาะที่ จ. 23/54


โฉนดที่ 209/1 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา




บริษัท บีลัคกี้ จำกัด

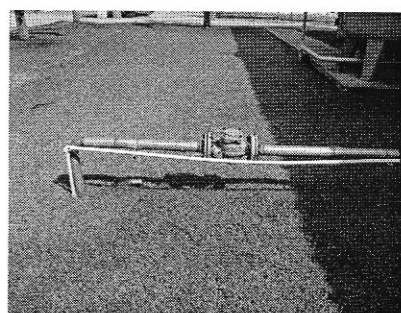

บ่อน้ำบาดาลเดิม

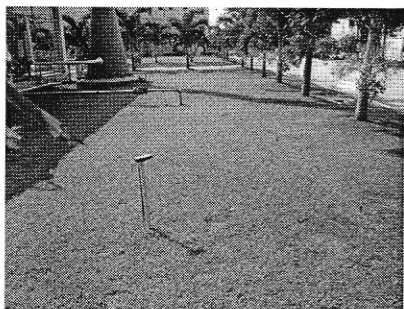

ตำแหน่งที่ขอเจาะน้ำบาดาล

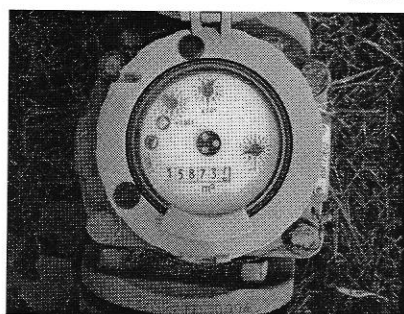

เครื่องวัดปริมาณน้ำประปาอ่านได้ 158737 ลบม.

ภาพถ่ายนี้ถ่ายจากสถานที่จริงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ลงชื่อ **อ. อ. อ.**

(นายรังสฤษฎ์ ณ ลำปาง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ภาพ ๗ แสดงการจัดทำภาพถ่ายสถานที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๕ เมื่อได้จัดทำเอกสารต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

ข้อ ๖ การบันทึกตรวจสอบถ้ามีรายละเอียดไม่เพียงพอ หรือบกพร่องในสาระสำคัญ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่อาจต้องให้ไปตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้

ผังกระบวนการงาน

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล



ตาราง ๑ ผังกระบวนการงานการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๑ เมื่อมีผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ก่อนที่จะออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลเสียก่อน

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบคำขอ ดังนี้

๒.๑) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่กำหนดในคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

๒.๒) ตรวจสอบข้อมูลการขอประกอบกิจการน้ำบาดาลในคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและแบบสอบถามประกอบคำขอ วัตถุประสงค์ในการใช้น้ำบาดาล

๒.๓) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานที่ให้ครบถ้วน

ข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการบันทึกการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องดำเนินการบันทึก ลงในแบบที่กำหนด ดังนี้



ภาพ ๘ แสดงบ่อน้ำบาดาลที่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๑) บันทึกการตรวจสอบ

(๑) สถานที่บันทึกการตรวจสอบจะต้องบันทึกในสถานที่ที่กำหนดไว้ในคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พร้อมทั้งระบุวันเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบ

(๒) จะต้องระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(๓) ระบุคำขอรับอนุญาตใช้น้ำบาดาล ชื่อผู้รับคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาล สถานที่ที่จะขออนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ละเอียดชัดเจน

(๔) ให้ระบุขนาดบ่อน้ำบาดาลและความลึก ขนาดท่อดูดน้ำและความลึก การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใด และขนาดเท่าใด

(๕) สภาพสถานประกอบการให้ระบุใช้ในกิจการใด มีผู้พักอาศัยประจำและไปกลับจำนวนเท่าไรตามแบบบันทึกการตรวจสอบที่กำหนด

(๖) สภาพการใช้น้ำในสถานประกอบการให้ระบุว่า ผู้รับคำขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ใช้กับเครื่องจักรอะไร ขนาดเท่าไรและจำนวนเท่าไร ถ้าเกี่ยวกับการเกษตรให้ระบุว่าเนื้อที่เท่าไรถ้าเลี้ยงสัตว์จะต้องระบุว่าชนิดใดจำนวนเท่าไร มีความต้องการใช้น้ำปริมาณวันละเท่าไร

(๗) สภาพการให้บริการของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ให้ระบุห่างจากแนวท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าใดเท่าไร(๐ มม.) และมีระยะห่างจากแนวท่อประปาระยะเท่าไร(เมตร)

(๘) ถ้ามีการใช้น้ำประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วย ให้ระบุลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย

(๙) ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล ต้องเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก ได้รับการรับรอง และได้รับการทดสอบความเที่ยงตรง จากกระทรวงพาณิชย์


(๑๐) ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลที่ถูกต้อง มีลักษณะดังนี้

๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับผิวดินพอควร ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ

๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาล ไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถังพักน้ำ หรือห้องถัง

๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่มีท่อแยกใดๆ

(๑๑) บันทึกรายละเอียดของการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาล เช่น ยี่ห้อ หมายเลขของเครื่องวัด รุ่นที่ใช้ พร้อมทั้งบันทึกค่าของตัวเลขบนหน้าปัดในขณะทำการตรวจสอบลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย บ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตใช้หลังการเจาะน้ำบาดาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการฉีกตะกั่วประทับตรากรมทรัพยากรน้ำบาดาล (วิธีการฉีกอยู่ในขั้นตอนการฉีก) พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการฉีกตะกั่วประทับตรากรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงในรายงานการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลด้วย ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

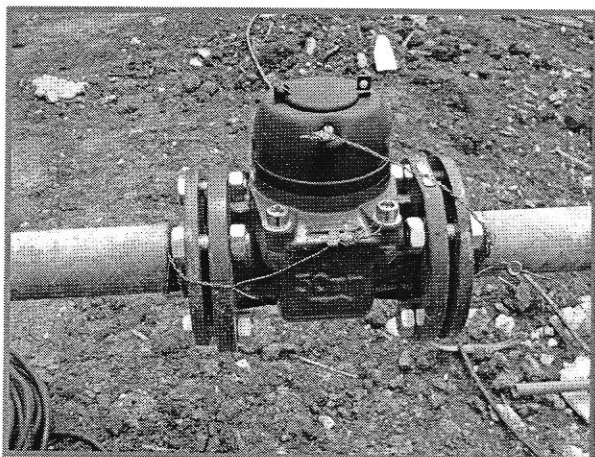

ภาพ ๙ แสดงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

รูปภาพการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิล็คกี้

คำขอที่ ช. 35/54 ใบอนุญาตเจาะที่ 73-40454-0006 บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 735404-0006
209/1 หมู่ที่ 4 ซอย-ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา




ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิล็คกี้




บ่อน้ำบาดาลของบริษัท





ป้ายแสดงรายละเอียดบ่อน้ำบาดาล

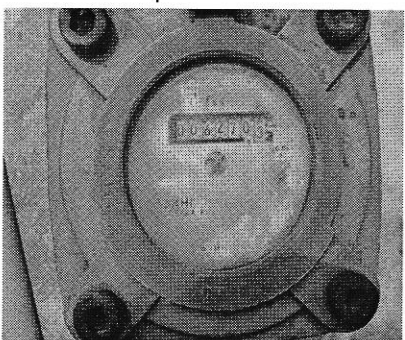

เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลอ่านได้ 006270 ลบม.

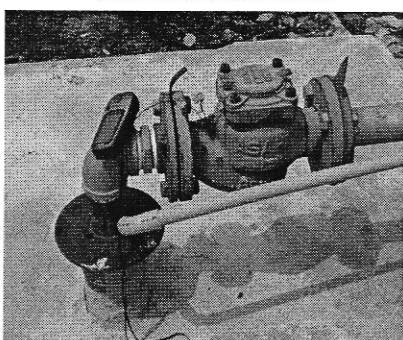

ฉนิกตรา ทบ.หมายเลข 001367

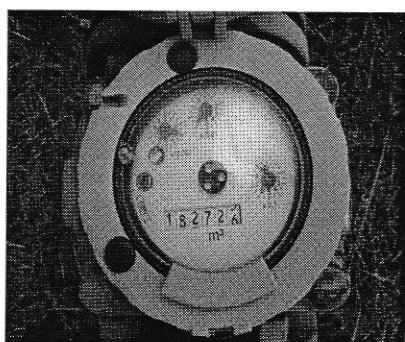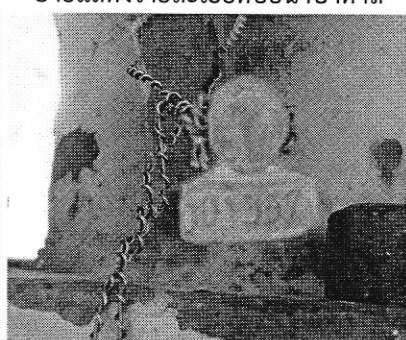

เครื่องวัดปริมาณน้ำประปาอ่านได้ 182726 ลบม.

ภาพถ่ายนี้ถ่ายจากสถานที่จริงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ลงชื่อ ร. ๕๖๕

(นายรังสฤษดิ์ ณ ลำปาง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ภาพ ๑๒ แสดงการจัดทำภาพถ่ายสถานที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๓) การบันทึกตรวจสอบถ้ามีรายละเอียดไม่เพียงพอ หรือบกพร่องในสาระสำคัญ พนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่อาจต้องให้ไปตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้

(๔) เมื่อได้จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒
วันทำการตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

ผังกระบวนการ

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ๒. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๒)
๒		ตรวจสอบคำขอ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอื่นๆ หากไม่ครบถ้วน แก้ไข/เพิ่มเติม	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๓		ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - สถานที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำรวมทั้งผืนก้นบ่อ ประทับตรา	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ประกาศกระทรวงฯ
๔		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งสถานที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๕		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่ายเพื่อพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	๑. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. บันทึกการตรวจสอบ ๒. บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ๓. แผนที่ ๔. ภาพถ่าย

ตาราง ๒ ผังกระบวนการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๑ เมื่อผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ก่อนที่จะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลเสียก่อน

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบคำขอ ดังนี้

๒.๑) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่กำหนดในคำขอรับใบอนุญาตต่ออายุใช้น้ำบาดาล

๒.๒) ตรวจสอบข้อมูลการขอประกอบกิจการน้ำบาดาลในคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและแบบสอบถามประกอบคำขอ วัตถุประสงค์ในการใช้น้ำบาดาล

๒.๓) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานที่ให้ครบถ้วน

ข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการบันทึกการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องดำเนินการบันทึก ลงในแบบที่กำหนด ดังนี้

๓.๑) บันทึกการตรวจสอบ

(๑) สถานที่บันทึกการตรวจสอบจะต้องบันทึกในสถานที่ที่กำหนดไว้ในคำต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล พร้อมทั้งระบุวันเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบ

(๒) จะต้องระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(๓) ระบุคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล สถานที่ตามใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ละเอียดชัดเจน

(๔) ให้ระบุขนาดบ่อน้ำบาดาลและความลึก ขนาดท่อดูดและความลึก การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใดและขนาดเท่าใด

(๕) สภาพสถานประกอบการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ใช้ในกิจการใด มีผู้พักอาศัยประจำและไปกลับจำนวนเท่าไรตามแบบบันทึกการตรวจสอบที่กำหนด

(๖) สภาพการใช้น้ำในสถานประกอบการให้ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ใช้กับเครื่องจักรอะไร ขนาดเท่าไรและจำนวนเท่าไร ถ้าเกี่ยวกับการเกษตรให้ระบุว่าเนื้อที่เท่าไรถ้าเลี้ยงสัตว์จะต้องระบุจำนวนชนิดใดจำนวนเท่าไรสภาพการเลี้ยงเป็นอย่างไร มีความต้องการใช้น้ำปริมาณวันละเท่าไร

(๗) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าผู้รับใบอนุญาตมีหนี้ค้างชำระหรือไม่หากไม่มีให้เขียนจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้วในงวดสุดท้าย

(๘) สภาพการให้บริการของการประปา ให้ระบุห่างจากแนวท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร (๐ มม.) และมีระยะห่างจากแนวท่อประปาระยะเท่าไร (เมตร)

(๙) ถ้ามีการใช้น้ำประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วย ให้ระบุลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย

(๑๐) พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกรายละเอียดของการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาล เช่น ยี่ห้อ หมายเลขของเครื่องวัด รุ่นที่ใช้และขนาด พร้อมทั้งอ่านค่าของตัวเลขบนหน้าปัดในขณะทำการตรวจสอบลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย

(๑๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ควรหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาล ระบุวางแผนตำแหน่งจุดที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัด (GPS) ลงในบันทึกการตรวจสอบด้วย

(๑๒) หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวก็สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ในบันทึกการตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

(๑๓) เมื่อได้ข้อมูลการตรวจสอบสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลหรือตัวแทน พยาน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นำตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งสองฝ่าย

๓.๒) แผนที่ และภาพถ่าย





(๑) จัดทำแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจุดที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลและสถานที่ใกล้เคียงต่างๆให้ครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย โดยจะต้องระบุรายละเอียด ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล สถานที่ตั้งที่ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาล และระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เขียนแผนที่ และลงวันที่ด้วย

(๒) ถ่ายภาพจุดที่ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียงอื่นๆ ที่สามารถแสดงรายละเอียดได้ ประกอบด้วย สถานที่ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ทางเข้าสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล พื้นที่บริเวณใกล้เคียงของบ่อน้ำบาดาลและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล รวมทั้งแหล่งน้ำผิวดิน (ถ้ามี) โดยให้มีคำอธิบายภาพ มีข้อความบรรยายได้ภาพให้กระชับ ทั้งนี้ให้ระบุชื่อผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพการตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔ เมื่อได้จัดทำเอกสารต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

ข้อ ๕ การบันทึกตรวจสอบถ้ามีรายละเอียดไม่เพียงพอ หรือบกพร่องในสาระสำคัญ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่อาจต้องให้ไปตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ๒. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๗)
๒		ตรวจสอบคำขอ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอื่นๆ หากไม่ครบถ้วน แก้ไข/เพิ่มเติม	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๓		ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จุดที่ขออนุญาตต่ออายุใช้น้ำบาดาล - สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา - ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ - กำหนดตำแหน่งจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๔		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๕		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่ายเพื่อพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	๑. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. บันทึกการตรวจสอบ ๒. แผนที่ ๓. ภาพถ่าย

ตาราง ๓ ผังกระบวนการงานการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

สัญลักษณ์

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ

 แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การตรวจสอบการขอยกเลิกและอุดกลบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑ เมื่อผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลแจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ถ้าจะดำเนินการอุดกลบ่อน้ำบาดาล จะต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการอุดกลบ

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบการอุดกลบ่อน้ำบาดาล ต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกการอุดกลบ่อน้ำบาดาล เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบให้ครบถ้วนไปทำการตรวจสอบการอุดกลบ่อน้ำบาดาลตามที่แจ้ง

ข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องไปทำการตรวจสอบการอุดกลบ่อน้ำบาดาลที่แจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล จะต้องตรวจสอบวาระระหว่างการรื้อถอนอุปกรณ์และอุดกลบ่อน้ำบาดาล จะต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบ การอุดกลบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

(๑) บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์หรือวัสดุอื่น ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล การอุดกลบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุตามที่กล่าวมา ต้องอุดกลบตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) ช่างเจาะน้ำบาดาลตามข้อ ๓ ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบ่อน้ำบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบการอุดกลบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ บันทึกตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล ตามแบบที่กำหนด ดังนี้

(๑) ให้เขียนสถานที่บันทึก วัน เวลา ชื่อของผู้รับใบอนุญาต และสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลที่ขอยกเลิกใช้น้ำบาดาล

(๒) ให้ลงเลขที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และหมายเลขบ่อในบันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาลด้วย

(๓) ระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปดำเนินการตรวจสอบการอุดกลบ่อน้ำบาดาล

(๔) สภาพสถานที่ประกอบการ ให้เขียนว่าเป็นกิจการประเภทใด จำนวนคนพักประจำและไปกลับเท่าไร ถ้าเป็นประเภทธุรกิจ ให้ระบุด้วยว่าเป็นธุรกิจใด

(๕) สภาพบ่อน้ำบาดาล ให้ตรวจสอบว่ามีบ่อน้ำบาดาลที่ใช้งานได้จำนวนกี่บ่อ (กรณีที่ยังมีบ่อน้ำบาดาลใช้อยู่ นอกเหนือจากที่อุดกลบ) ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำจำนวนกี่บ่อ ไม่ได้ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำจำนวนกี่บ่อ และใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใดบ้าง (กรณีมีบ่อน้ำบาดาลหลายบ่อในสถานที่เดียวกัน)



(๖) บ่อน้ำบาดาลที่ยกเลิกใช้น้ำบาดาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกเท่าไร สาเหตุที่เลิกใช้น้ำบาดาลบ่อนี้เนื่องจากอะไร

(๗) สภาพการให้บริการประปา ถ้าผู้ประกอบการยกเลิกการใช้น้ำบาดาลเนื่องจากได้ใช้บริการจากการประปาแล้ว ให้ระบุด้วยว่าติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำประปาจำนวนกี่มาตร ค่าใช้น้ำประปาเดือนละเท่าไร ถ้ายังไม่ได้ใช้บริการจากการประปาให้ระบุว่า สถานประกอบการอยู่ห่างจากแนวท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรเป็นระยะทางประมาณเท่าไร

(๘) สภาพการอุดกลบ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องระบุว่าดำเนินการอุดกลบด้วยวัสดุชนิดใด

(๙) สำหรับเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลที่อุดกลบที่ใช้อยู่เดิมนั้นยี่ห้ออะไร ขนาดเท่าไร และอ่านตัวเลขบนเครื่องวัดปริมาณน้ำขณะตรวจสอบได้เท่าไร

(๑๐) เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน พยานและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

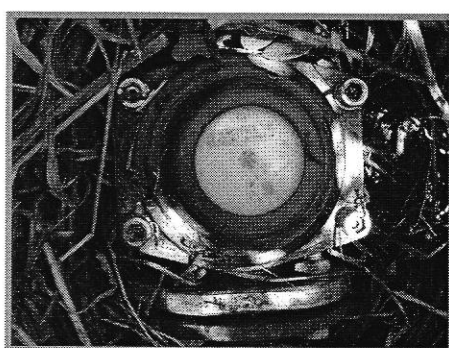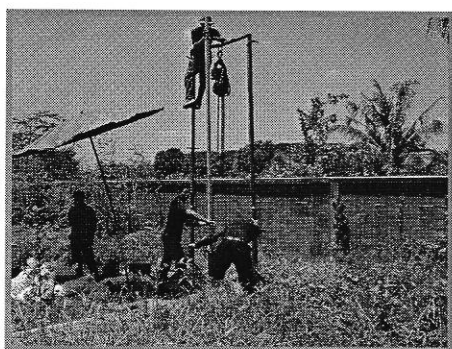

ภาพ ๑๓ แสดงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

(๑๑) ข้อมูลการบันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล จะต้องถ่ายภาพบ่อน้ำบาดาลขณะเริ่มทำการอุดกลบหรือในขณะทำการอุดกลบ และเมื่อทำการอุดกลบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๑๒) เมื่อได้จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อพิจารณาลงทะเบียนประวัติในลำดับต่อไป

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		ผู้ประกอบการยื่นคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ๒. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่	เอกสารแบบคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล
๒		ตรวจสอบคำขอ / เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอื่นๆ หากไม่ครบถ้วน แก้ไข/เพิ่มเติม	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๓		ดำเนินการตรวจสอบการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล - สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - สภาพแหล่งน้ำผิวดิน - สภาพสถานที่ - สภาพน้ำประปา	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ประกาศกระทรวงฯ - ประกาศกรมฯ
๔		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล - ภาพถ่ายการดำเนินการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๕		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ ภาพถ่าย และลงทะเบียนประวัติ	๑. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล ๒. แผนที่ ๓. ภาพถ่าย

ตาราง ๔ ผังกระบวนการงานการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอยกเลิกการใช้น้ำบาดาล

สัญลักษณ์



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน



การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑ ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล จะต้องติดเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ข้อ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลตามแบบที่กำหนด ดังนี้


- (๑) ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตรวจสอบเมื่อวันที่ และสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
- (๒) เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขบ่อ และขนาดท่อกรูบ่อ
- (๓) ใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใด เครื่องวัดปริมาณน้ำยี่ห้อใด รุ่นใด หมายเลขเครื่องวัดปริมาณน้ำ ขนาดของเครื่องวัดปริมาณน้ำ
- (๔) การอ่านตัวเลขบนเครื่องวัดปริมาณน้ำจะต้องเขียนทุกตัวแม้ตัวเลขข้างหน้าจะเป็นเลข ๐ โดยไม่นับตัวเลขสีแดง

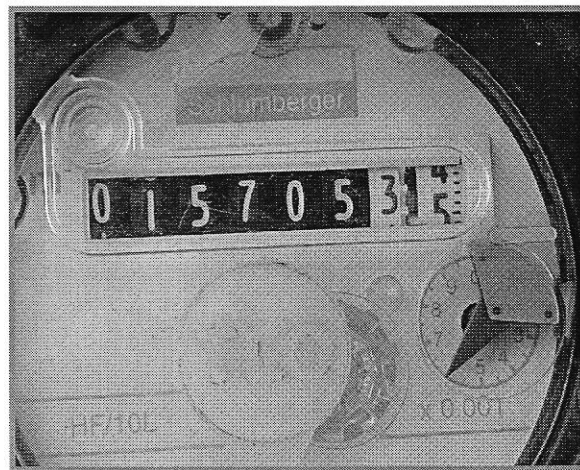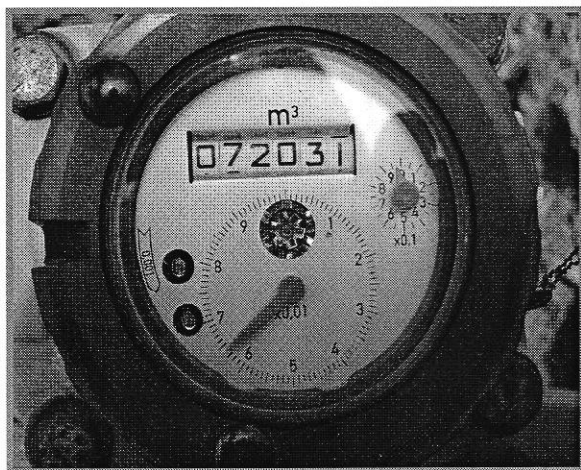

ภาพ ๑๔ แสดงการอ่านตัวเลขบนเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล


- (๕) ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำห่างจากบ่อน้ำบาดาลระยะเท่าไร ติดตั้งแนวราบ หรือแนวตั้ง
- (๖) ท่อดูดน้ำจากบ่อน้ำบาดาลถึงเครื่องวัดปริมาณน้ำอยู่ใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน และมีท่อแยกใด ๆ หรือไม่

ข้อ ๔ เมื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งมาตรวัดน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรากรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) พร้อมหมายเลขของตะกั่ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลตามวิธี ดังนี้

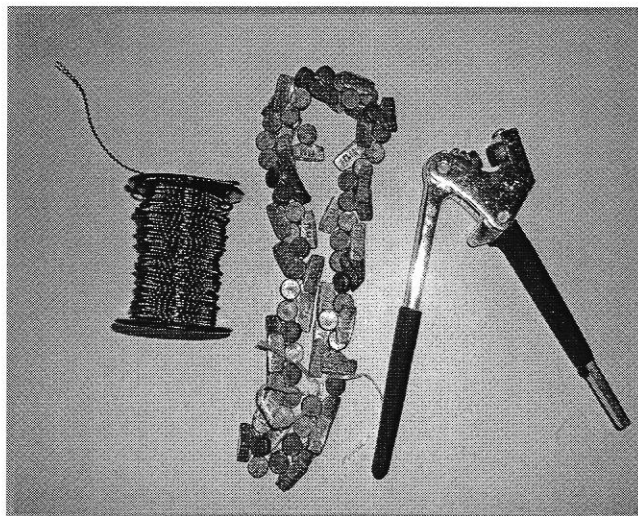


ภาพ ๑๕ แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกตะกั่วเครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการฝึกตะกั่วประทับตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น ตามแบบที่กำหนด ในกรณีที่น็อตยึดหน้าแปลนของเครื่องวัดปริมาณน้ำเจาะไว้สำหรับร้อยลวดทองแดง ให้ร้อยลวดทองแดงเข้ารูที่หัวน็อต และรูที่ปลายน็อตนั้นเจาะรูไว้เพื่อร้อยลวดทองแดง (บริเวณใกล้หน้าแปลนด้านหน้าเครื่องวัดปริมาณน้ำ) แล้วร้อยปลายลวดทองแดงทั้งสองเข้าตะกั่วที่มีหมายเลขกำกับ ฝึกด้วยคีมประทับตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้แน่นติดกับลวดทองแดง

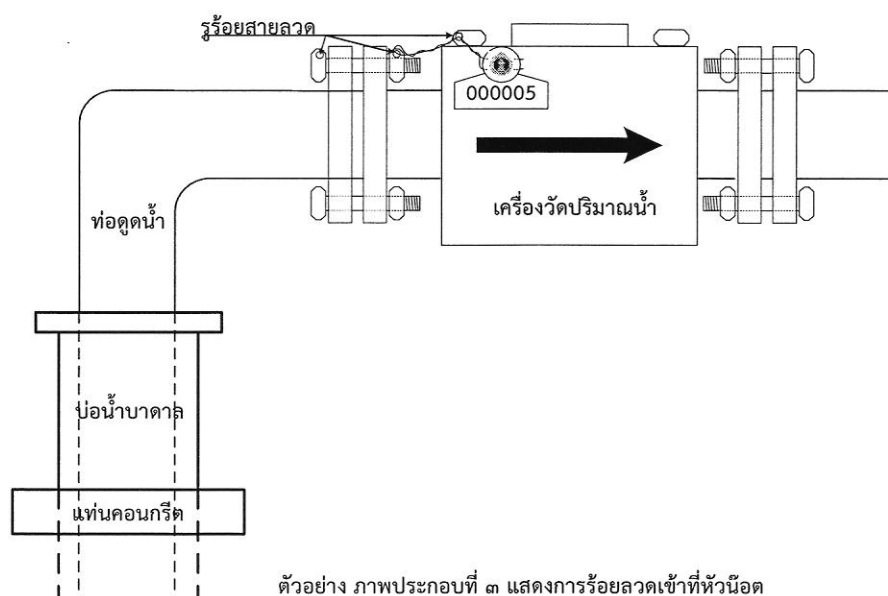

ภาพ ๑๖ แสดงการร้อยลวดเข้าที่หัวน็อต

(๒) กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ (๑) เนื่องจากหัวฉีดไม่ได้เจาะไว้เพื่อร้อยลวดทองแดง ให้ผูกลวดทองแดงโดยร้อยลวดทองแดงเข้ากับท่อดูดน้ำด้านหน้าเครื่องวัดปริมาณน้ำ แล้วหมุนให้เป็นเกลียวพอสมควร โยงลวดทองแดงไปที่ตัวฉีดที่ติดหน้าปิดของเครื่องวัดปริมาณน้ำ โดยพันรอบตัวเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้นพอสมควร แล้วร้อยปลายลวดทองแดงทั้งสองสอดเข้ากับตะกั่วที่มีหมายเลขกำกับ ผูกด้วยคีมประตักตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านหนึ่งให้แน่นติดกับลวดทองแดง

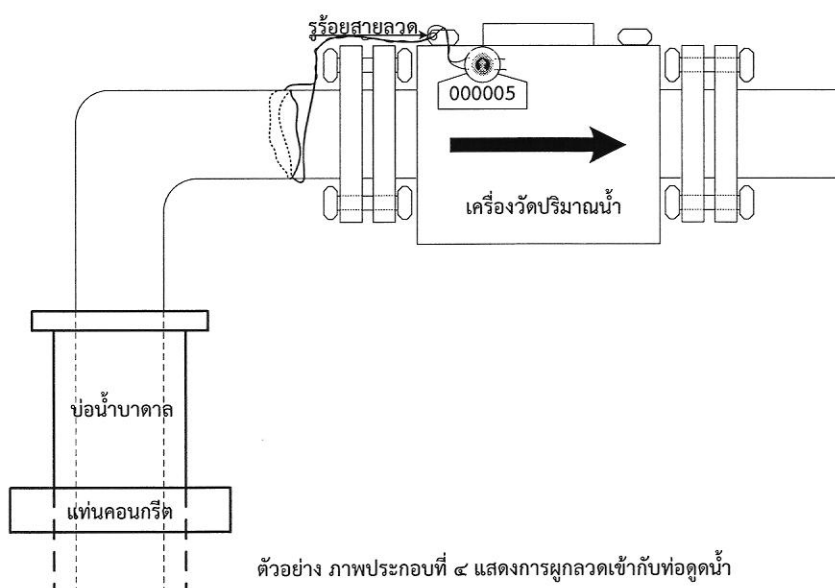


ภาพ ๑๗ แสดงการผูกลวดเข้ากับท่อดูดน้ำ




ภาพ ๑๘ แสดงการร้อยลวดบนท่อดูดน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล

(๓) ในกรณีเครื่องวัดปริมาณน้ำไม่มีหน้าแปลน แต่เจาะรูไว้ที่นอตยึดท่อคู่หน้ากับเครื่องวัดปริมาณน้ำทั้งสองด้าน ให้ร้อยลวดทองแดงเข้าที่รูข้อต่อด้านหน้าของเครื่องวัดปริมาณน้ำ เข้ากับรูที่ด้านข้างหน้าปัดสอดเข้ากับตะกั่วที่มีหมายเลขกำกับ ผูกด้วยคีมประตักตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้านหนึ่งให้แน่นกับลวดทองแดง



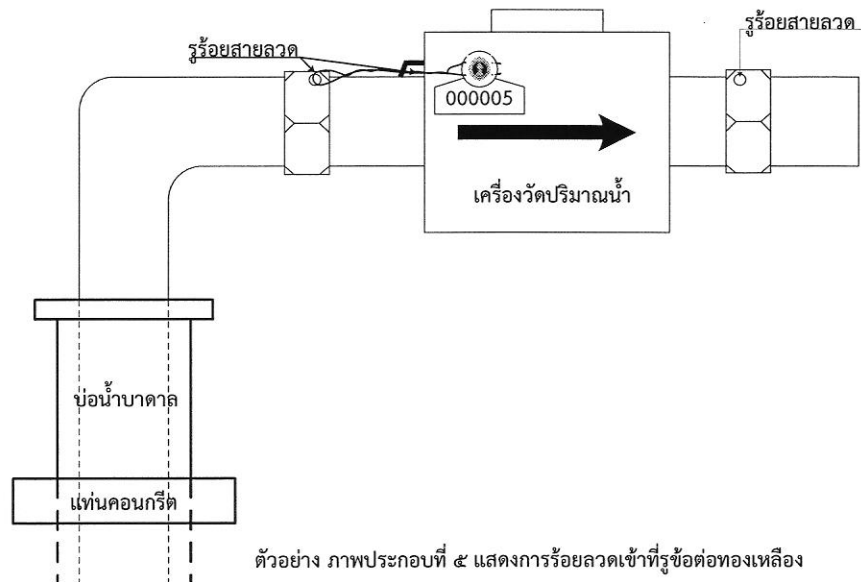


ภาพ ๑๙ แสดงการร้อยลวดเข้าที่รูข้อต่อทองเหลือง

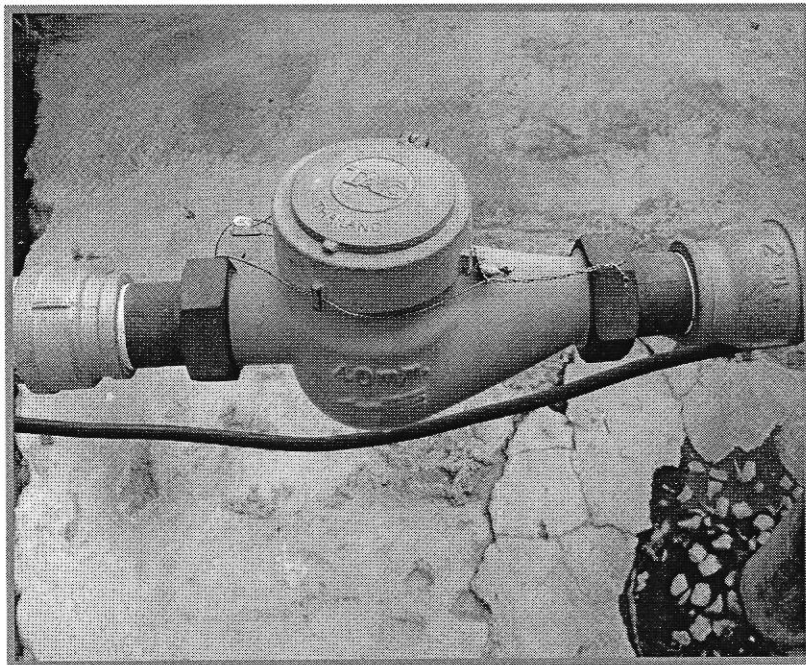

ภาพ ๒๐ แสดงการร้อยลวดเข้ากับรูข้อต่อทองเหลืองของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

(๔) ในกรณีจากท่อคูดึงเครื่องวัดปริมาณน้ำ ถ้ามีข้อต่อเชื่อมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อต่องอ หรือข้อต่อตรง ให้ใช้ลวดผูกบริเวณข้อต่อและหมุนเป็นเกลียวให้แน่นทั้งสองข้าง ผูกด้วยคีมประทับตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านหนึ่ง ให้แน่นติดกับลวด

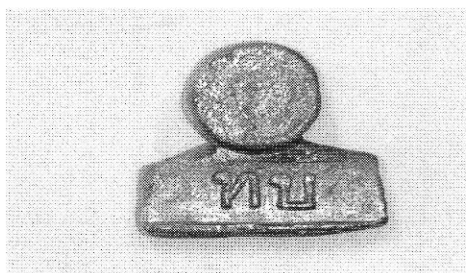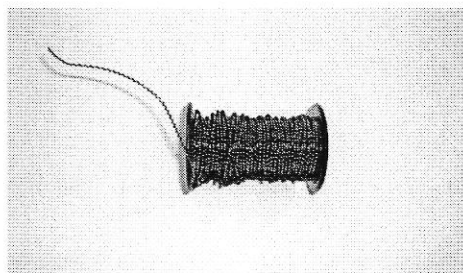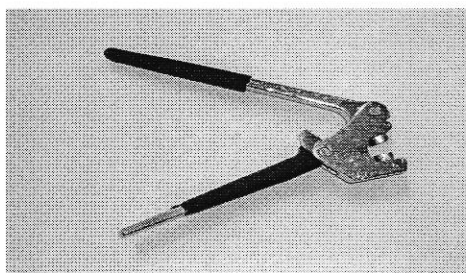

ภาพ ๒๑ แสดงอุปกรณ์และตะกั่วประทับตรา

ข้อ ๕ เมื่อดำเนินการฝึกตะกั่วเรียบร้อยแล้วตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และข้อ (๓) ให้บันทึกการรายงานการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลโดยละเอียดตามแบบที่กำหนดท้ายคู่มือนี้

ข้อ ๖ ในขณะที่ทำการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ และฝึกตะกั่วประทับตรา หากมีการสูบน้ำบาดาล ควรตรวจอัตราการไหลของน้ำบาดาลผ่านเครื่องวัดปริมาณน้ำ โดยการจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบกับแรงม้าของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย

ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลต้องแนะนำการกรอรายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) อย่างถูกต้องพร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามเวลาที่กำหนดในประกาศกระทรวง และแจ้งบทกำหนดโทษกรณีไม่ส่งรายงานตามเวลาที่กำหนดด้วย

ข้อ ๘ ในกรณีตรวจพบว่าลวดฝึกตะกั่วประทับตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำ ชำรุด ขาด หรือตรวจพบว่าเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรง ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทำการซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ให้ใช้ได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทำการซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที เพื่อให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่และฝึกตะกั่วประทับตราของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตต้องทำรายงานนำเสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งไม่ยอมรับรายงานการใช้น้ำบาดาลในเดือนหรือวงวนั้น โดยจะคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๙ คีมประทับตราที่ใช้จะต้องมีสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้านหนึ่ง พร้อมตะกั่วที่มีอักษร ทบ. และหมายเลขกำกับ




การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีพิเศษ

การตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑ กรณีหากมีผู้พบเห็นหรือมีการแจ้งเบาะแสว่า มีการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามีการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบหรือไม่

ข้อ ๒ ถ้าไม่มีการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย จะต้องตรวจสอบดูตำแหน่งสถานที่กระทำความผิด สถานที่ตำรวจที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ และจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญ คือ บันทึกกล่าวหา/จับกุม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บันทึกการตรวจสอบ สัญญาฝากของกลาง หนังสือขอตกลงการเก็บของกลางกระทำความผิด และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการไปตรวจสอบ

ข้อ ๓ การดำเนินการตรวจสอบและการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรลักลอบเจาะน้ำบาดาลจริงให้ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่กระทำความผิดเพื่อร้องทุกข์ กล่าวโทษ และนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

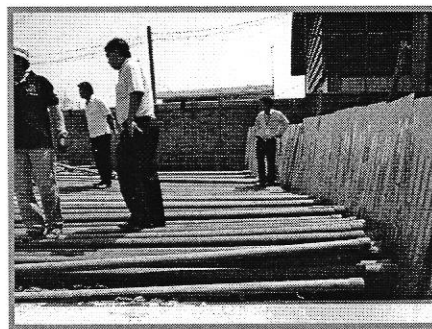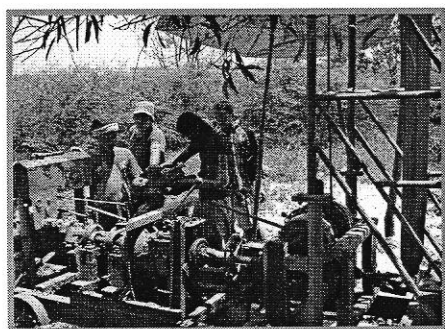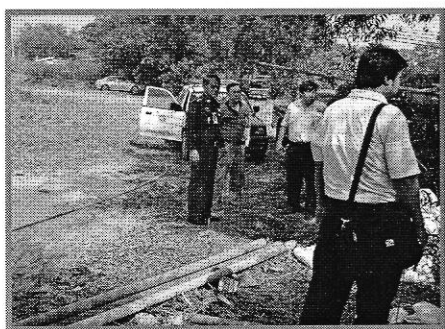

ภาพ ๒๒ แสดงการตรวจสอบการลักลอบเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการการบันทึกกล่าวหา/จับกุม บันทึกการตรวจสอบ ให้มีรายละเอียดและสาระสำคัญตามแบบที่แนบท้าย พร้อมทั้งเขียนแผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพอุปกรณ์ในการกระทำความผิดโดยละเอียดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ต้องหาด้วย

ข้อ ๕ มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่ควบคุมผู้ต้องหา พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีลงบันทึกประจำวัน และขอเก็บของกลางในการกระทำความผิดไว้ในสถานที่สามารถเก็บรักษาของกลางการกระทำความผิด เนื่องจากสถานีตำรวจประจำท้องที่ไม่สามารถเก็บของกลางได้เองเนื่องจากพื้นที่ไม่มีเพียงพอ

ข้อ ๖ ในกรณีนำของกลางที่ยึดได้ไปฝากที่อื่น ให้ทำหนังสือสัญญาฝากรักษาของกลางจำนวน ๒ ฉบับระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจับกุม กับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาของกลาง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๗ รายงานผลการปฏิบัติงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ และติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		แจ้งเบาะแส/หรือต้องสงสัย/ หรือพบเห็นการเจาะน้ำบาดาล	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง	บันทึกรายละเอียดข้อมูล
๒		ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๓		- ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จุดที่ เจาะน้ำบาดาลตามที่ได้รับแจ้ง - พบเห็นการกระทำความผิด ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจใน พื้นที่เพื่อเข้าจับกุม	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๔		ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงาน สอบสวน/บันทึกการตรวจสอบ/ บันทึกกล่าวหา จัดทำแผนที่ ที่เกิดเหตุ/ถ่ายภาพสถานที่เจาะ น้ำบาดาล/ถ่ายภาพของกลาง การกระทำความผิด	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกกล่าวหา - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่
๕		นำเสนอรายงานพนักงานประจำ ท้องที่/ติดตามผลการดำเนินคดี/ แจ้งผลผู้แจ้งเบาะแส	๒. พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. บันทึกการตรวจสอบ ๒. แผนที่ ๓. ภาพถ่าย

ตาราง ๕ ผังกระบวนการตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

การตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต


ข้อ ๑ กรณีมีผู้พบเห็นหรือแจ้งเบาะแสว่ามีการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องดำเนินการตรวจสอบทะเบียนผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเสียก่อนว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่

ข้อ ๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีทะเบียนประวัติของผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องเตรียมเอกสารในการดำเนินการ ดังนี้

- (๑) บันทึกการตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กำหนด
- (๒) บันทึกกล่าวหาตามแบบที่กำหนด
- (๓) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑)
- (๔) บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒)
- (๕) บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓ การเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ที่มีการแจ้งเบาะแส พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (๑) การเข้าไปตรวจสอบจะต้องอยู่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างทำการ
- (๒) แจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเข้าตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล กับเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้น
- (๓) จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจในสถานที่นั้น ให้เข้าตรวจสอบได้และเป็นผู้นำตรวจสอบ หรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้น มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้นำตรวจสอบแทน

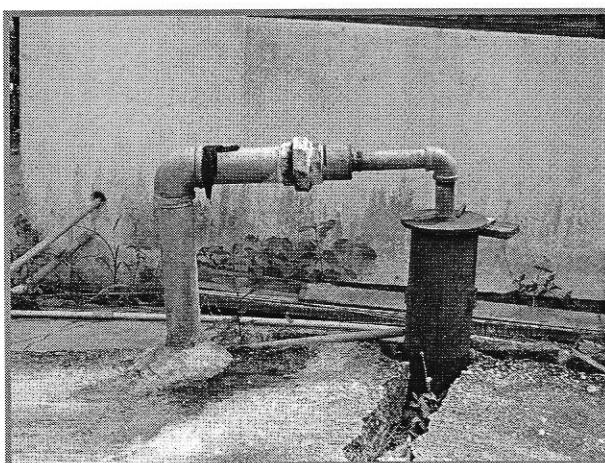

ภาพ ๒๓ แสดงบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีพบการกระทำความผิดตามที่ผู้แจ้งเบาะแส ให้แจ้งกับเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้น ให้ทราบว่ามี ความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๑๖ และบทกำหนดโทษ มาตรา ๓๖ ทวิ แต่ความผิดนี้สามารถดำเนินการเปรียบเทียบคดีได้

๔.๑ กรณีถ้าเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบคดี จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) บันทึกตรวจสอบตามแบบที่กำหนด
- (๒) บันทึกตรวจสอบ/กล่าวหาตามแบบที่กำหนด(พร้อมแผนที่สังเขปจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
- (๓) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑)
- (๔) บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒)
- (๕) ถ่ายภาพหลักฐานความผิดที่ปรากฏ และทำแผนที่ที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลนั้น
- (๖) อ่านบันทึกตาม (๑)(๒)(๓)(๔)(๕) และให้เจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นฟัง

จนเข้าใจดีแล้วจึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(๗) เมื่อได้จัดทำเอกสารต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอ รายงานบันทึกการตรวจสอบ ตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) (สำเนา) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และให้ จัดส่งเอกสารตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) (ต้นฉบับ) ส่งให้กับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเพื่อดำเนินการใน ลำดับต่อไป

(๘) หากผู้กระทำความผิดมีความประสงค์ที่จะขอใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลนั้น ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแจ้งผู้กระทำความผิด ให้ไปดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำ ท้องที่ภายใน ๗ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อ ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และแนะนำให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลด้วย

(๙) หากผู้กระทำความผิดมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลนั้น ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ดำเนินการออกกลับตามหลักวิชาการภายใน ๗ วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้ ควบคุมการออกกลับบ่อน้ำบาดาลนั้นด้วย

๔.๒ กรณีถ้าเจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) บันทึกตรวจสอบตามแบบที่กำหนด
- (๒) บันทึกตรวจสอบ/กล่าวหาตามแบบที่กำหนดพร้อมแผนที่สังเขปจุดที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
- (๓) ถ่ายภาพหลักฐานความผิดที่ปรากฏ และทำแผนที่ที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลนั้น
- (๔) ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการตรวจสอบ

ข้อ ๕ รวบรวมหลักฐานและจัดทำรายงานต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเป็นตัวแทนดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อ พนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะต้องนำหลักฐานตามข้อ ๔.๒ พร้อม พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และสำเนาบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่นั้น ต่อไป



ภาพ ๒๔ การลักลอบใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๖ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ให้ดำเนินการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เจ้าของหรือผู้มีอำนาจในสถานที่นั้น ไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ จะต้องกลับมารายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลในสถานประกอบการ

๗.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน หรือพยานแวดล้อมต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ลักษณะการใช้น้ำของสถานประกอบการ การใช้น้ำผิวดิน หรือใช้น้ำประปาจากภายนอก เป็นต้น เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และกลับรายงานพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

๗.๒ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ได้รับรายงานแล้ว พิจารณาหากเห็นว่ามีความพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด และประสานต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งในคำร้องทุกข์จะปรากฏสาระสำคัญที่เกี่ยวกับลักษณะความผิด พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ความผิดได้กระทำความผิดแล้วประสานพนักงานสอบสวนเขตท้องที่รับผิดชอบ เพื่อตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอาญาและติดตามการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการประกอบกิจการ ใบเสร็จค่าน้ำประปา เป็นต้น จนกว่ามีความพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

๗.๓ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับหมายค้นจากศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบเพื่อขอเข้าร่วมทำการตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว

๗.๔ กรณีพนักงานสอบสวนพบการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา หากผู้กระทำความผิดแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อยินยอมให้ดำเนินการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อทำการเปรียบเทียบคดีต่อไป

ผังกระบวนการงาน
การตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		แจ้งเบาะแส/ต้องสงสัย/หรือพบเห็นการใช้น้ำบาดาล	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง	บันทึกรายละเอียดข้อมูล
๒		ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๓		- ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตามที่รับแจ้ง - พบเห็นบ่อน้ำบาดาล ไม่มีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล แจ้งข้อกล่าวหาการกระทำผิด (กรณีผู้กระทำความผิดยอมรับความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบคดี)	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	- บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑) - บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒) - พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ - บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๔		จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรายงานโดยละเอียด - บันทึกการตรวจสอบ - แผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล - ภาพถ่ายสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่	
๕		นำเสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ แผนที่และภาพถ่าย และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี	๑. พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่	๑. บันทึกการตรวจสอบ ๒. แผนที่ ๓. ภาพถ่าย ๔. บันทึก - บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑) - บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒)

ตาราง ๖ ผังกระบวนการตรวจสอบการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สัญลักษณ์



จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการงาน



กิจกรรมและการปฏิบัติงาน



การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ



แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ภาคผนวก

๑. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบ
๒. ตัวอย่างแบบแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
๓. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น้ำบาดาล
๔. ตัวอย่างแบบรายงานการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
๕. ตัวอย่างแบบบันทึกตรวจสอบ/กล่าวหา
๖. ตัวอย่างแบบบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.๐๑)
๗. ตัวอย่างแบบบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ทบ.๐๒)
๘. ตัวอย่างแบบบันทึกสัญญาฝากรักษาของกลาง