



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(ปป.)

เรื่อง ขออนุมัติหลักการตัดต้นไม้ได้แนวแรงสูง ตามแผนประจำปี ๒๕๕๙ สฟ.๔ พีดเดอร์ ๒ (ครั้งที่ ๑ ปี ๕๙)

เรียน ผจก.กฟจ.นม.

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กวบ.(บย.) ๑๒ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ได้อนุมัติแนวทาง ในการตัดต้นไม้ได้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี ๒๕๕๙ ทุกสถานีฯ ทุกพีดเดอร์ เพื่อให้ กฟฟ. เกี่ยวข้องที่ร่วมรับไฟฟ้าจากพีดเดอร์เดียวกันดำเนินการตัดต้นไม้ให้ตรงตามวาระที่กำหนดไว้ให้พร้อมกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ สถานีฯ.....นครราชสีมา.....พีดเดอร์.....จ่ายไฟให้พื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ. นครราชสีมา แบ่งโซนการตัดต้นไม้...๑...โซน ครอบคลุมการตัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เดือน...มกราคม...๒๕๕๙...ผบ.กฟจ.นม. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตัดต้นไม้เป็นไปตามแผนงานป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จึงใคร่ขออนุมัติหลักการดังนี้

ตัดต้นไม้ ☒ ตามวาระที่...เฉพาะคราว

☐ ตัดต้นไม้เป็นรายปี

ข้อเสนอ

จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ โดยวิธีตกลงราคาจ้างตามระเบียบ กฟผ. ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ กวบ.(บย.) ๑๒ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ว่าด้วยราคาการจ้างและแนวทางในการตัดตลอดจนถึงไม้ไผ่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ จากการประมาณการราคากลางแต่ละโซน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาจ้างเหมา ได้ราคากลางรวมทุกโซนเป็นเงิน...๗๗,๒๖๖.๒๕...บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์.) และได้ติดต่อผู้รับจ้างจำนวน.....๑.....ราย เพื่อให้ทำการเสนอราคา คือ หจก.ราชสีมาเบญจพรณเสนอราคาตัดลิตรอนต้นไม้ไผ่แนวแรงสูงและได้แนวแรงสูง เฉพาะคราว เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๒๖๖.๒๕ บาท โดย ผบ.นม. ได้ต่อรองราคาแล้วคงเหลือราคาในการดำเนินการจำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการต่อไปด้วย

(นายอำนวยการ ลักษณะ)

หน.ปป.กฟจ.นม.

๑๙ พ.ค. ๕๙

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

30 พ.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.นม.

ถึง ผจก.กฟจ.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(ปป.)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งไม่ได้แนวแรงสูง ตามแผนประจำปี ๒๕๕๙ สฟ. ๔ พีดเดอร์ ๒ (ครั้งที่ ๑ ปี ๕๙)

เรียน ผจก.กฟจ.นม. ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกเลขที่...ฉ.๓.กวน.(นส.)...๑๒.ฉว.จ.นม.๒๕๕๘.กฟจ.นม.ได้อนุมัติแนวทางในการติดตั้งไม่ได้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี ๒๕๕๙ ทุกสถานีฯ ทุกพีดเดอร์ เพื่อให้ กฟฟ. เกี่ยวข้องที่ร่วมรับไฟจากพีดเดอร์เดียวกันดำเนินการติดตั้งไม่ให้ตรงตามวาระที่กำหนดไว้ให้พร้อมกันและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒. ข้อมูล

๒.๑ สถานีฯ นครราชสีมา ๔ พีดเดอร์ ๒ จ่ายไฟให้พื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.นครราชสีมา แบ่งโซนการติดตั้งไม่ได้...๒...โซน จะครบวาระการตัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

เดือน...มกราคม ๒๕๕๙... (ตามอนุมัติแผนข้อ ๑)

๒.๒ การขออนุมัติในครั้งนี้ ขอตัดโซนที่...๒...จากการสำรวจสภาพหน้างานพบว่าติดตั้งไม่ได้ อยู่ใกล้แนวระบบจำหน่ายซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามแสดงในแผนผังแนบท้าย (ตัดครั้งสุดท้าย เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘.)

๓. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๓.๑ ผบ.กฟจ.นม.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตั้งไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จึงใคร่ขออนุมัติดังนี้

☒ ติดตั้งไม่ได้ตามวาระที่...เฉพาะคราว...ตามแผนงานข้อที่ ๒.๑

☐ ติดตั้งไม่ได้เป็นรายปี

๓.๒ วิธีดำเนินการ

ผบ.นม.ได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการติดตั้งไม่ได้ โดยวิธีการดำเนินการดังนี้

☐ ให้ทีมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟจ.ดำเนินการติดตั้งไม่ได้ (ตามแผนผังแนบท้าย)

จำนวน.....คน (ตามรายชื่อแนบ) ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....คิดเป็น

ค่าแรงงานรวมทั้งสิ้น.....บาท (.....) และเห็นควรให้นาย

.....ตำแหน่ง พชง.(ผบ./พชง.)เป็นผู้ควบคุมงาน

☐ จ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม่ได้ โดยวิธีสอบราคาจ้างตามระเบียบ กฟจ.ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๕๓ จากการประมาณการราคากลางรวมทั้งพีดเดอร์จากสถานีฯ ไฟฟ้า.....สู่ระบบจำหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาจ้างเหมาได้ราคากลาง รวมเป็นเงิน.....บาท

(.....) ตามประมาณการแนบท้าย เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาจ้าง ดังนี้

๑. พนักงานรับของสอบราคา นาย/นาง/น.ส.

๒. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

๒.๑ นาย/นาง/น.ส.

๒.๒ นาย/นาง/น.ส.

๒.๓ นาง/นาง/น.ส.

๓. ให้แผนก.....เป็นผู้สอบราคาจ้างตามขั้นตอนจนได้รับจ้าง

☒ จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ โดยวิธีตกลงราคาจ้างตามระเบียบ กพร. ตามอนุมัติที่

ฉ.๓..ภวน.(นส.)..๑๒..ถว..๖..ม.ค..๒๕๕๕ ว่าด้วยรายการจ้างและแนวทางในการตัดลิดลอนกิ่งไม้ใกล้ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าปี ๒๕๕๕ จากการประมาณการราคากลางแต่ละโซน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ราคาจ้างเหมา ได้ราคากลางรวมทุกโซนเป็นเงิน ๗๗,๖๖๖.๒๕ บาท (..เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาท
ยี่สิบห้าสตางค์..) ตามแผนผังและประมาณการแนบท้าย และได้ติดต่อผู้รับจ้างจำนวน...๑...ราย เพื่อให้ทำการ
เสนอราคา คือ

๑. หจก.ราชสีมาเบญจพรรณ เสนอราคาตัดลิดลอนต้นไม้ใกล้แนวแรงสูงและได้
แนวแรงสูง เฉพาะคราว หลังจากต่อรองแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบ)

☒ คณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ในการจ้างครั้งนี้เห็นสมควรแต่งตั้ง...นายธีรศักดิ์...ถือสุทธศรี...ตำแหน่ง...พพง.๔
ผบ.ภฟจ.นม..เป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามระเบียบ ดังนี้

๑. นายพิชัย...ชาวศิริ...ตำแหน่ง...พพง.๖..ผบ.ภฟจ.นม.

๒. นายเรืองชัย...พิพัฒน์เขาวกล...ตำแหน่ง...พพง.๗..ผบ.ภฟจ.นม.

๓. นายวิทยา...บุญมาเย็น...ตำแหน่ง...พพง.๗..ผบ.ภฟจ.นม.

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประมาณการราคา
และแผนผังแสดงประเภทต้นไม้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอำนาจ ลักษณะ)

ทผ.ปบ.นม.

๒๕๕๕

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟจ.นม.


15.๕. 2553


รายละเอียดปริมาณงานติดตั้งไม้ไผ่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า พัดเดอร์ NRD 02 ครั้งที่ 1


กฟจ.นครราชสีมา ประเภทการตัด รายครั้ง แผนผังเลขที่ NRM/59-001

โซน	เส้นทาง	ประเภท	ลิดรอน จัดเก็บ	ประเภทต้นไม้						
				115 เควี+ใต้โลบ			22 เควี+ใต้โลบ			
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)	
A	สถานี 4 - หมู่บ้านเพ็ญมาศ	หนาที่บ (มากกว่า 80 ต้น)	ลิดรอน		5,225	-		4,350	-	
			จัดเก็บ		523	-		435	-	
		ปานกลาง (41-80 ต้น)	ลิดรอน		3,000	-	4	2,500	10,000	
			จัดเก็บ		300	-		250	-	
		เบาบาง (10-40 ต้น)	ลิดรอน		1,950	-	5.84	1,625	9,490	
			จัดเก็บ		195	-		163	-	
		ที่โล่ง (ต้น) (น้อยกว่า 10 ต้น)	ลิดรอน		195	-	50	163	8,150	
			จัดเก็บ		20	-		16	-	
	ระยะทาง	กม.				3.55				
	ไม่มีต้นไม้	กม.				1.22				
B	หมู่บ้านเพ็ญมาศ - บ.หนอง พลวงมะนาว	หนาที่บ (มากกว่า 80 ต้น)	ลิดรอน		5,225	-		4,350	-	
			จัดเก็บ		523	-		435	-	
		ปานกลาง (41-80 ต้น)	ลิดรอน		3,000	-	9.16	2,500	22,900	
			จัดเก็บ		300	-		250	-	
		เบาบาง (10-40 ต้น)	ลิดรอน		1,950	-	5.85	1,625	9,506	
			จัดเก็บ		195	-		163	-	
		ที่โล่ง (ต้น) (น้อยกว่า 10 ต้น)	ลิดรอน		195	-	60	163	9,780	
			จัดเก็บ		20	-		16	-	
	ระยะทาง	กม.				1.84				
	ไม่มีต้นไม้	กม.				1.9				
C	บ.หนองพลวงมะนาว - หมู่ บ้านกรีนการเดินท์	หนาที่บ (มากกว่า 80 ต้น)	ลิดรอน		5,225	-		4,350	-	
			จัดเก็บ		523	-		435	-	
		ปานกลาง (41-80 ต้น)	ลิดรอน		3,000	-	2	2,500	5,000	
			จัดเก็บ		300	-		250	-	
		เบาบาง (10-40 ต้น)	ลิดรอน		1,950	-	1	1,625	1,625	
			จัดเก็บ		195	-		163	-	
		ที่โล่ง (ต้น) (น้อยกว่า 10 ต้น)	ลิดรอน		195	-	5	163	815	
			จัดเก็บ		20	-		16	-	
			ระยะทาง	กม.				1		
			ไม่มีต้นไม้	กม.				2.37		
			รวมระยะทาง		39.73	วงจร/กม.				
			รวมเงิน				-			77,266.25
	รวมทั้งสิ้น			77,266.25	บาท/ครั้ง					

นายชาญชัย เรืองศรี
วสท.กฟจ.นม.

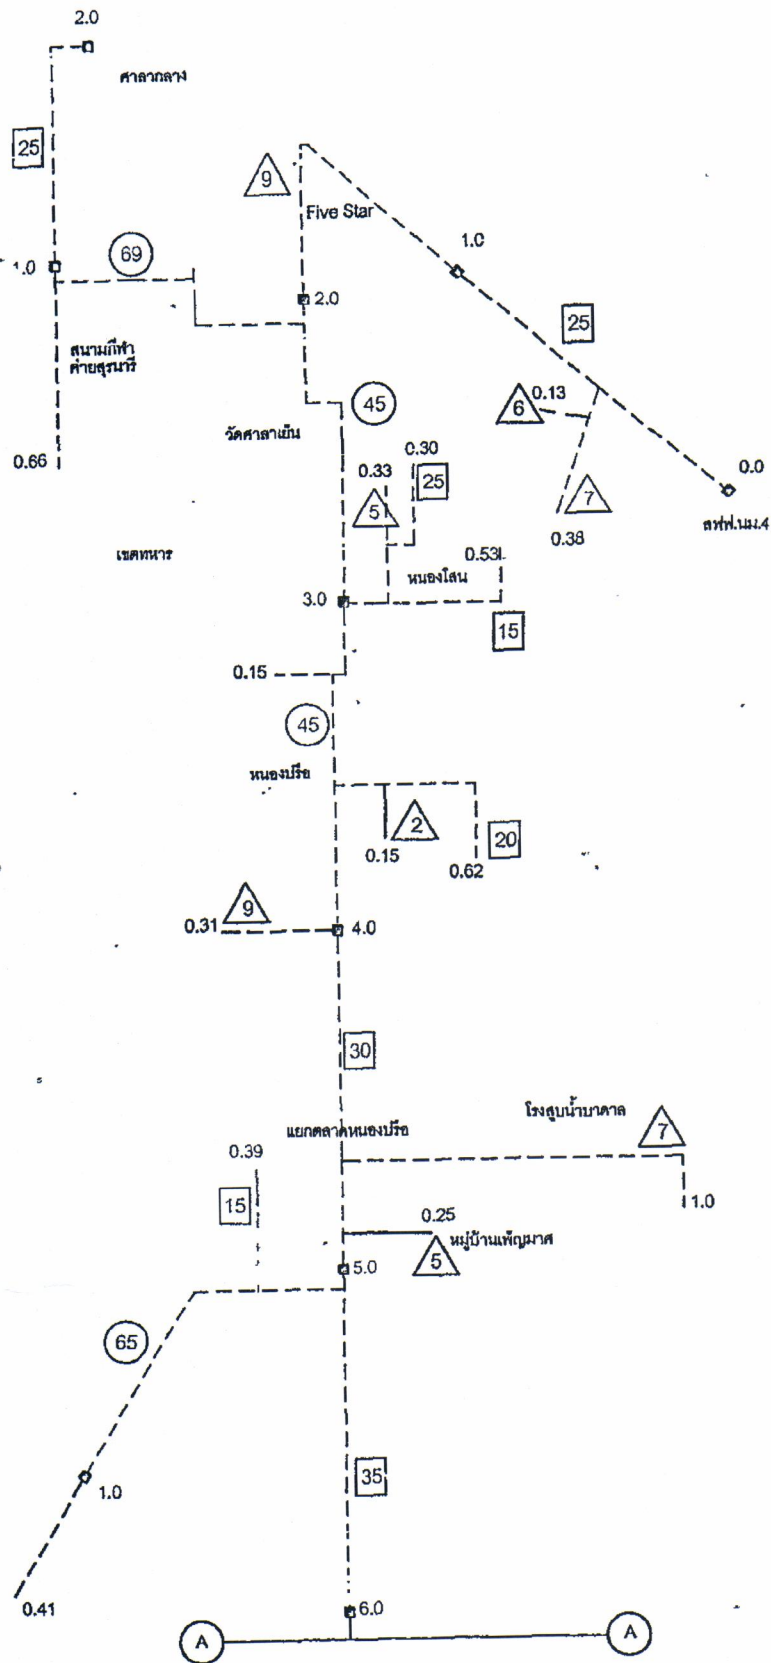

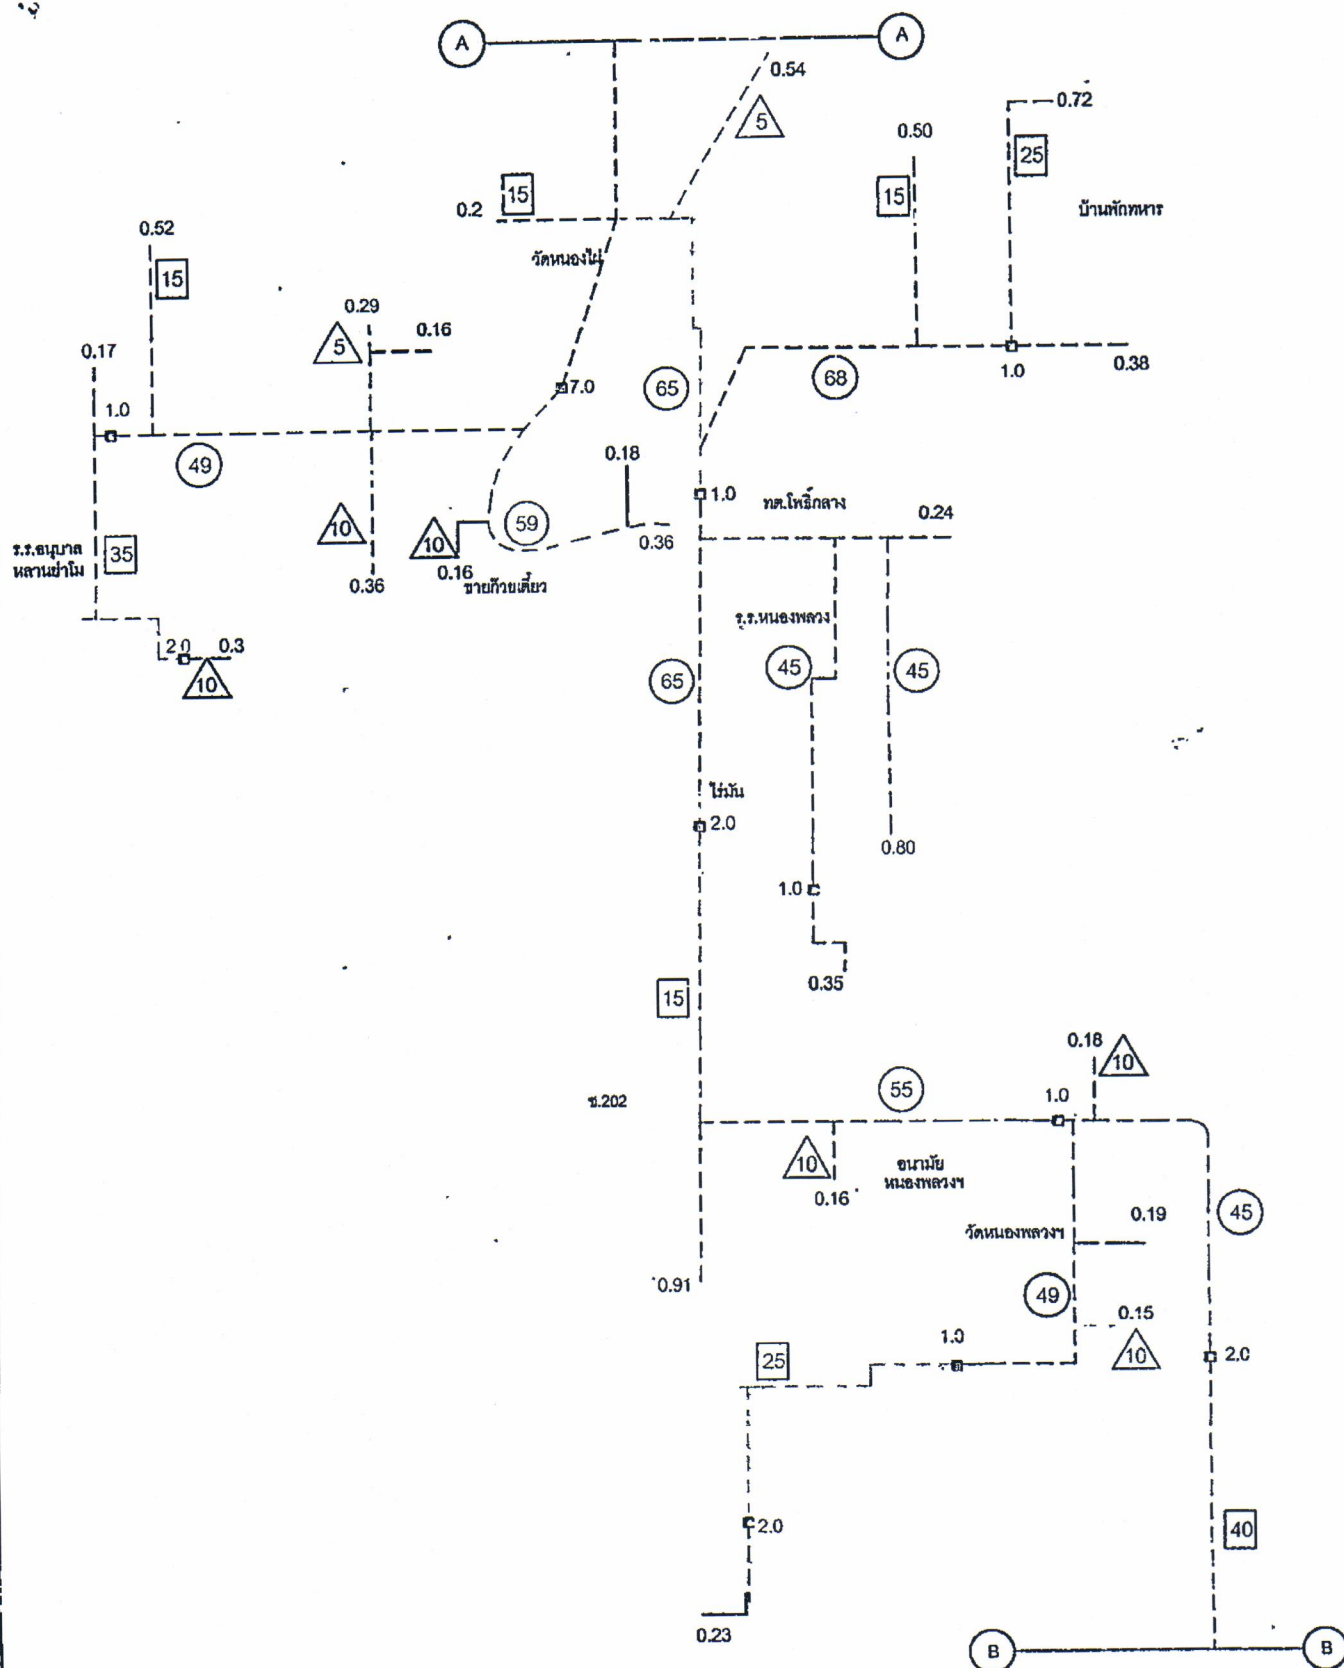

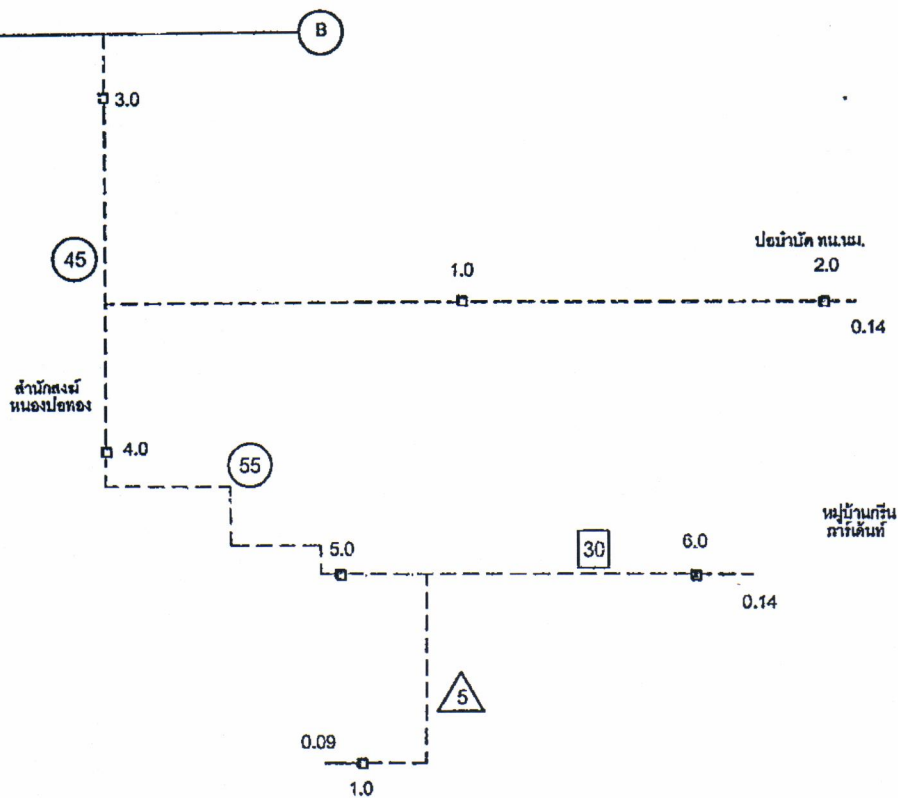

ประเภทคันไม้	ลิดตอน/ จัดเก็บ	ปริมาณ (ตารางเมตร)	
		115 Kv+22 ได้ใหม่ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.)	22 kv พิมพ์- เข้ากับพิมพ์ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.)
หนาหีบ(มากกว่า 81 ต้น)	☐ ลิดตอน ☐ จัดเก็บ	0 0	0 0
ปานกลาง(41-80 ต้น/กรม)	☐ ลิดตอน ☐ จัดเก็บ	0 0	15.16 0
เบาบาง(10-40 ต้น/กรม)	☐ ลิดตอน ☐ จัดเก็บ	0 0	12.69 0
ที่ส่ง น้อยกว่า 10 ต้น	☐ ลิดตอน ☐ จัดเก็บ	0 0	6.39 0
ไม่คิดเงิน		0	5.49

ต่อใบ(ทง)ต้นไม้ลิดตอนและเก็บ ☆

ยก/ก.ตัวในมาบ (คิง) +

สายส่ง	0	กม.
แรงสูง	0	กม.
แรงต่ำ	0	กม.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สำรวจ พิชัย ขาวศิริ พรธ.6

ผู้เขียน นายชาญชัย เรืองศรี วท.7

หม.ปณ. นายอำนาจ สัยยะะ

ผก.นพ. นายมงคล ศรีกิจจานนท์

แผนผังของพื้นที่ที่ดินนี้ แรงสูง ครั้งที่ 1_1_ ประจำปี 2558

สถานีไฟฟ้า นครราชสีมา 4 พิกัดกรฟ 2_2_ โหนด A,B,C

แบบแผนที่ NRM/59 - 001 แผนที่ 3 ของจำนวนแผ่น 3 แผ่น



บันทึก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

จาก คณะทำงานทบทวนราคากลางจ้างเหมาฯ ถึง กทอ.๓

แยกชนิดคัดไม้

เลขที่ น.ศ.กษน.(คณ.) ๖๖๔๔/๒๕๕๔ วันที่ 18 พ.ย. 2558

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาเอกชน คัด-สีกรรม สับไม้โค่นแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ประเภทความยาว ๒๕๕๔

เรียน ออ.๓ ผ่าน อ.ป.๓

๑. เนื้อหา

ตามคำสั่ง กทอ. ที่ ๓๓ กษน.(คณ.)-๓๕๐๐/๒๕๕๔ ลง ๔ ก.ย. ๒๕๕๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน
ทบทวนราคากลางจ้างเหมาเอกชนคัดคัดไม้ ประจำปี ๒๕๕๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติ ผว. ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๐ (บันทึกที่ กปร.(ก.) ๒๕๕๐/๒๕๕๐ ลง ๑ ก.ย.
๒๕๕๐) อนุมัติรับปฎิบัติการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนคัดคัดไม้โค่นแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒.๒ คณะทำงานทบทวนราคากลางจ้างเหมาเอกชนคัดคัดไม้ ได้ปฏิบัติงานเพื่อหาประกอบ
พิจารณาปรับราคากลางฯ ดังนี้

๒.๒.๑ ยึดราคางานรายวันขึ้นค่าในพื้นที่ยังจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๔)
โดยใช้ยึดราคางานรายวันขึ้นค่า ๓๐๐ บาท/วัน โดยใช้ทีมงานชุดละ ๕ คน

๒.๒.๒ ราคามันกันเชื้อเพลิง(ดีเซล) เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ เดือน ๒๓ บาท/ลิตร คณะทำงานฯ ได้ใช้
อัตราน้ำมัน ๒๓ บาท/ลิตร ใช้เป็นฐานในการคำนวณ

๒.๒.๓ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาและคำนวณราคากลางโดยใช้โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. สรุปพิจารณาเสนอ

คณะทำงานฯ ได้พิจารณาราคากลางจ้างเหมาเอกชนคัดคัดไม้โค่นแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าตาม
หลักเกณฑ์ที่ กทอ. กำหนด โดยในเขต กทอ.๓ เห็นควรขอเสนอให้มีการดังนี้

๓.๑ อนุมัติใช้ราคากลางจ้างเหมาเอกชน คัด-สีกรรม สับไม้โค่นแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต
กทอ.๓ ประจำปี ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังตารางนี้
ตารางที่ ๑ ราคากลางจ้างเหมาเอกชน คัด-สีกรรม สับไม้โค่นแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี ๒๕๕๔

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนคัดคัดไม้ ปี ๒๕๕๔ (บาท/กม.)					
	๑๓.๕ เมตร + โค่น + โสเทีย		๒๒.๕ เมตร + โค่น + โสเทีย		รวมค่ารถไถและรถบรรทุก	
	การคัดคัดไม้ทางน้ำ					
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาพื้นมากกว่า ๕๐ ซม.)	๑๐,๕๕๐	๕,๖๖๕	๔,๕๐๐	๒,๖๖๕	๖,๕๕๐	๓,๕๕๕
ปานกลาง(๕๑-๘๐ ซม.)	๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐
เบาบาง(๘๑-๙๐ ซม.)	๓,๕๐๐	๑,๗๕๐	๓,๕๐๐	๑,๗๕๐	๓,๕๐๐	๑,๗๕๐
ที่โล่งน้อยกว่า ๕๐ ซม.)	๑,๕๐๐	๗๕๐	๑,๕๐๐	๗๕๐	๑,๕๐๐	๗๕๐

นายอำนาจ ลักขณ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ