

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ถึง ผกป.กฟส.อ.บ.บป.
 เลขที่ ก.๒ อ.บ.บป.(กป.)ช. ๐๘ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 เรียน ผกป.กฟส.อ.บ.บป.

ด้วย ผกป.กฟส.อ.บ.บป. มีความประสงค์จะจัดซื้อ Clip-on Power meter จำนวน ๒ ชุด โดยให้นายสุชาติ มีศิลป์ ตำแหน่ง ผ.กป.กฟส.อ.บ.บป. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายโดยตรงจึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อดังนี้

ลำดับ	รายการพิจารณา	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง
๑.	จัดซื้อ Clip-on Power meter จำนวน ๒ ชุด	๒ ชุด	๑๙,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	บ.กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ๑๑๗๗อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ ๘ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
(สี่หมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)					รวมเป็นเงิน	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒,๖๖๐	๒,๖๖๐
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐,๖๖๐	๔๐,๖๖๐

ผกป.กฟส.อ.บ.บป. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
 มาพร้อมนี้ด้วย


 (นายสุชาติ มีศิลป์)
 ผ.กป.กฟส.อ.บ.บป.

อนุมัติตามเสนอ

 (นายสิงการ แสงสมบูรณ์)
 ผกป.กฟส.อ.บ.บป.



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.อ.บณป. ถึง ผจก.กฟส.อ.บณป.
เลขที่ ก.๒ กฟส.อ.บณป.(กป.)ช. ๐๘ /๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานขอจัดซื้อ Clip-on Power meter จำนวน ๒ ชุด
เรียน ผจก.กฟส.อ.บณป

ด้วย กฟส.อ.บณป. มีความประสงค์จะจัดซื้อ Clip-on Power meter จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๑ รายการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จ้าง

โดยจะดำเนินการจัดซื้อดังนี้

๒.๑ Clip-on Power meter

จำนวน ๒ ชุด

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จ้าง

๓.๑ Clip-on Power meter

จำนวน ๒ ชุด

ราคาหน่วยละ ๑๘,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๖๖๐ บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐,๖๖๐ บาท

ได้ติดต่อตกลงราคาทางโทรศัพท์กับผู้ขายโดยตรง

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน วงเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%...๒,๖๖๐.๐๐ บาท วงเงินราคารวมทั้งสิ้น ...๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการรหัสบัญชี ๕๓๐๕๒๐๑๐(ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดวันส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ลงนามอนุมัติสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคา ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

ข้อเสนออื่น ๆ

๗.๑ เห็นสมควรให้นายสุชาติ มีศิลป์ ตำแหน่ง หน.กบ.กฟส.อ.บ.บ. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/จ้างโดยตรง

๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่แนบ

๗.๒.๑ นายสมชาย อ้วนพี

ตำแหน่ง พช.๖ กบ.กฟส.อ.บ.บ.

๗.๒.๒ นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ

ตำแหน่ง พช.๕ ผบ.กฟส.อ.บ.บ.

๗.๒.๓ นางสาวสิริวรรณ ฐวสิน

ตำแหน่ง นบช.๖ ผบ.กฟส.อ.บ.บ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรฐาน ๕๖ (๒)(ข) ตามรายละเอียดรายงานขอ
่างดังกล่าวข้างต้นด้วย



(นายสุชาติ มีศิลป์)
หน.กบ.กฟส.อ.บ.บ.

อนุมัติและลงนามแล้ว



(นายสิงการ แสงสมบูรณ์)
ผจก.กฟส.อ.บ.บ.

®

Distribution Auto-Ranging Voltage Indicator (ARVI)

Complies with OSHA 1910.269 to Test for Absence of Nominal Voltage
600V to 69kV • For Overhead & Underground


Light Display Lights Indicate Voltage Class

- Makes hot-line voltage testing easier than ever
- State-of-the-art electronics eliminate need for selector switch
- Automatic-ranging function quickly displays approximate line-to-line voltage class
- Provides easy, yet reliable means for operator to determine if a line is:
 - De-energized, or
 - Carrying less than normal system voltage from any source or induced charged from an adjacent live circuit, or
 - Energized at full system voltage
- Simple-to-operate tester attaches to an Epoxiglas® insulating universal handle of appropriate length to maintain proper OSHA working clearances
- Single pushbutton activates the instrument, then a single light indicates either Power On (by glowing solid) or Low Battery (by blinking)
- With good battery condition, instrument performs a confirming self-test
- It does this by illuminating each of the six indicator lights in series while emitting an alternating audible signal
- Then the probe can be brought into contact with the conductor
- It automatically begins detecting at approximately 480 Volts and holds display of one of these voltage classes: 600 V, 4 kV, 15 kV, 25 kV, 35 kV or 69 kV phase-to-phase
- Audible signal begins as a slow beeping, becoming faster as final reading is displayed
- When not in use, unit's energy-saving Sleep mode automatically conserves battery

Overhead & Underground Capabilities



- For overhead testing, a Shepherd Hook probe is included with the Basic ARVI (Auto-Ranging Voltage Indicator)
- For underground testing, Elbow Adapter T4030856 and

Large easy-to-read display activates each red light, one at a time, beginning at the low end and finally holds on the light for the phase-to-phase voltage class detected.

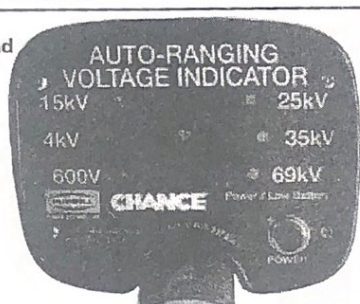

Bushing Adapter T4030857 are included

- They simply thread onto the ARVI in the field to check for voltage at switch bushings or elbows on cables, using a feed-thru device

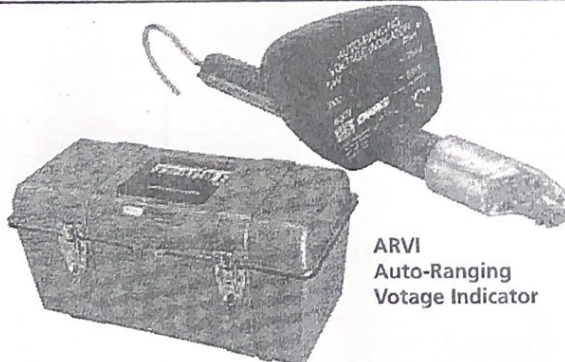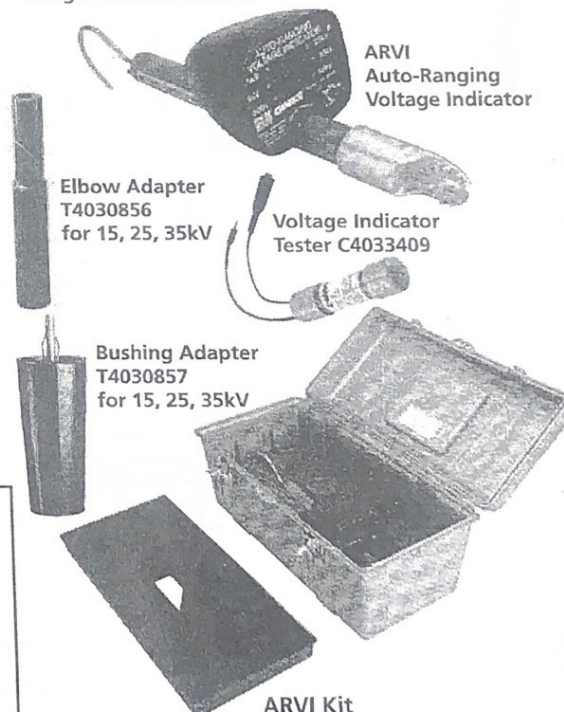

Basic ARVI for Overhead Applications
Catalog No. C4033374 (5½ lb./2.5 kg.)

Includes the tester unit, a shepherd hook probe, instruction manual and hard shell padded case.



Phone: 573-682-5521 Email: hpsliterature@hubbell.com Web: hubbellpowersystems.com

January 2013

Accessories

H187665	Shepherd Hook Probe	¼ lb./0.1 kg.
H187666	Straight Probe	⅜ lb./0.05 kg.

บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

1040 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

IS-FS-04

TO : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ATTN : ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ใบเสนอราคาเลขที่/QUOTATION NO: G.0035/2564

อ้างอิง/YOUR REF:

วันที่/DATE: 02/02/2564

ทะเบียนการค้า 0105537112549

Vender List: 202544

บริษัทฯ ยินดีเสนอราคาเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้ / We are pleased to submit you our quotation as follows

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคา/หน่วย Bath	รวมสุทธิ AMOUNT
1	แคลมป์ปีมิตอร์	2 ชุด	20,000.00	40000.00
การจ่ายเงิน	30 วัน		Total	40,000.00
ยื่นราคา	7 วัน นับจากวันเสนอราคา		Vat 7 %	2,800.00
ส่งของ	60 วัน นับจากได้รับใบสั่งซื้อ		Grand Total	42,800.00

Best Regards,

กมล 6 จ.

นภัสสร รอดเที่ยง

พนักงานขาย

เบอร์ติดต่อ : 093-2461661



- ☐ งานธุรการ
 - ☒ ผกป. *[Signature]*
 - ☐ ผบค.
 - ☐ ผบง.
 - ☐ กฟช.คอนนิมพลี
 - ☐ เพื่อทราบ
 - ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
 - ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
- ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นายสังการ แสงสมบูรณ์)

ผจก.กฟส.อ.บ.บ.บ.

2 ก.พ. 2564

จาก กชข.(ก2)

ถึง ผบพ.(ก2)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและงบเงิน สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ ใช้งานที่ กฟส.บางน้ำเปรี้ยว

เรียน อผ.บพ.(ก2) ผ่าน รผ.บพ.(ก2)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ ก.2 กชข.(งป) 37273/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผชก.(ก2) ให้ความเห็นชอบรายการงบประมาณลงทุนตามแผนงาน ประจำปี 2564 “หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน” ในอำนาจอนุมัติ ผชก.(ก2) โดยให้ กฟส.บพ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ ในกรอบวงเงินเบื้องต้น 198,000.- บาท สำหรับใช้งานประจำที่ ผกป. และ ผบต.กฟส.บพ. (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือที่ ก.2 บพ.บ(กป) 250/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้งานประจำที่ ผกป. และ ผบต.กฟส.บพ. ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 196,700.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดตามใบเสนอราคาที่ทาง ผกป.กฟส.บพ. นำเสนอมาประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 2)

2.2 กชข.(ก2) ตรวจสอบตามคู่มือหลักการกำหนดประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 kW , เครื่องเจาะคอนกรีต (แบบไฟฟ้า) , Clip-On Power Meter , High Voltage Detector เป็นรายการครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ลำดับที่ 12 , 17 หน้า 38 , ลำดับที่ 91 หน้า 41 และ ลำดับที่ 160 หน้า 43 ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้า มีอำนาจอนุมัติหลักการและงบเงินจากงบลงทุน “หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน”

2.3 ตามที่ กฟก.2 ได้รับจัดสรรงบประมาณกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจอนุมัติ ผชก.(ก2) ประจำปี 2564 วงเงิน 35 ล้านบาท ทั้งนี้ ผชก.(ก2) เห็นชอบแผนงานแล้วในวงเงิน 34,929,589.- บาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับการเห็นชอบในหมวดครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ลำดับที่ 12 , 23 , 39 และ 40

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กชข.(ก2) ตรวจสอบและพิจารณาแล้วจากข้อมูลข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กฟก.2 มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้งาน จึงเห็นควรนำเสนอ ผชก.(ก2) เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

3.1 อนุมัติในหลักการให้ กฟส.บพ. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 196,700.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดดังนี้

รายการ	Spec.	จำนวน (เครื่อง)	ราคา/หน่วย (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	หมายเหตุ
2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 kW	1	39,000.00	39,000.00	ผกป.
	เครื่องเจาะคอนกรีต (แบบไฟฟ้า)	1	19,700.00	19,700.00	ผกป.
3	Clip-on Power Meter	2	19,000.00	38,000.00	ผกป.
4	High Voltage Detector	4	25,000.00	100,000.00	ผกป.2 เครื่อง ผบต.2 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น				196,700.00	

3.2 อนุมัติงบเงิน ให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามข้อ 3.1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,700.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบลงทุน "หมวดสำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน" ประจำปี 2564 อำนาจอนุมัติ ผชก.(ก2) วงเงิน 35 ล้านบาท

3.3 ให้ กฟส.บ.บ. /ดำเนินการจัดหาทรัพย์สินดังกล่าวตาม Spec. ที่ กฟก.กำหนด และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้วงเงิน ดังกล่าวถือเป็นค่าเกณฑ์ขีดของ กฟส.บ.บ. / จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการ บนระบบ SAP จนถึงขั้นตอน การ เบิกจ่าย (payment) ตาม Work Flow กำหนด ทั้งนี้ กชข.(ก2) จะดำเนินการตรวจสอบบนระบบ SAP ทุก วันที่ 25 ของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ ผชก.(ก2) อนุมัติหลักการและงบเงินต่อไปด้วย



25 เม.ย. 64
(นายกิตติกร ทรัพย์กุลรัตน์)
อ.ชข.(ก2)

เรียน ผชก.(ก2)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตาม
กชข.(ก2) นำเสนอต่อไปด้วย


(นายสมชาย เจริญไพศาลกิจ)
รฟ.บ.(ก2) รักษาการแทน อ.บ.บ.(ก2)
- 1 มี.ค. 2564

อนุมัติหลักการและงบเงิน วงเงิน 196,700.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบสำรอง กรณีจำเป็นเร่งด่วน อำนาจอนุมัติ ผชก.(ก2) ประจำปี 2564 ของ กฟก.2 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน โรงซ่อม สำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงและ บำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ ใช้งานประจำที่ ผกป. และ ผบต.กฟส.บ.บ. ทั้งนี้ให้เร่งรัด ดำเนินการ ตาม Work Flow กำหนด (มี.ค. 2564) ต่อไปด้วย


(นายสมิคร ว่องไวพาณิชย์)
อ.บ.บ.(ก2) รักษาการแทน ผชก.(ก2)
- 2 มี.ค. ๒๕๖๔